SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W2

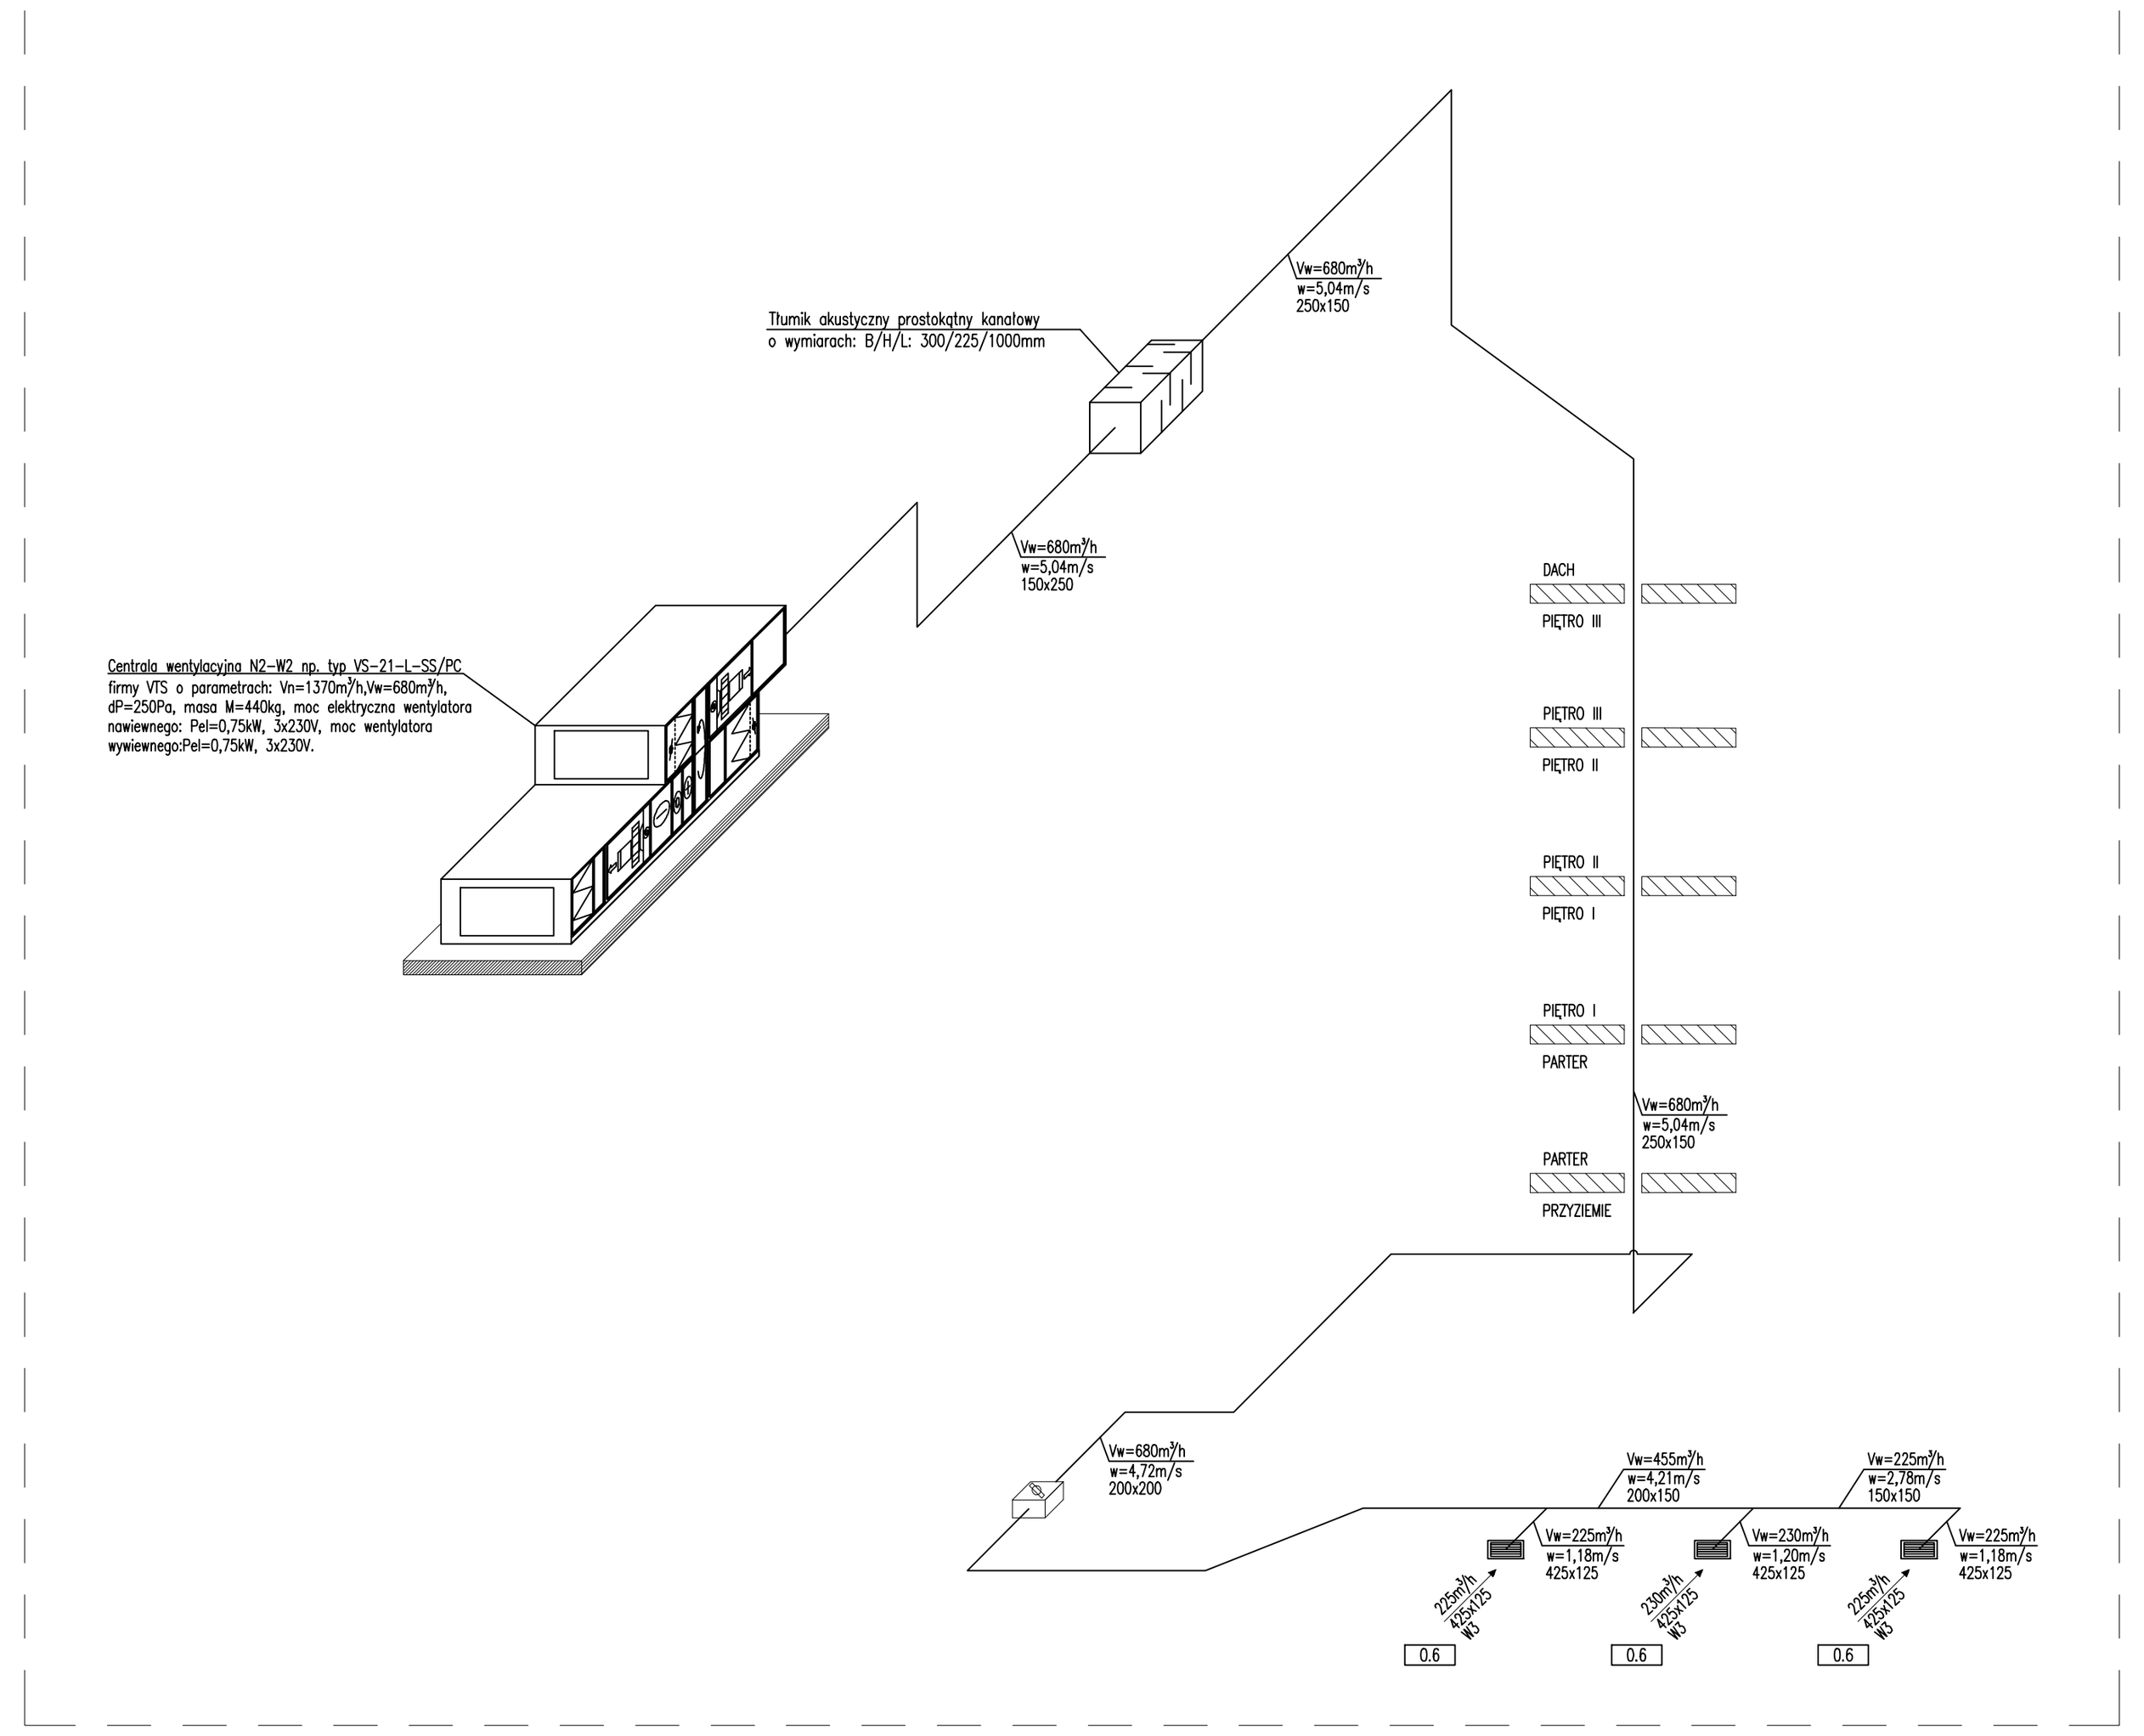

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W01

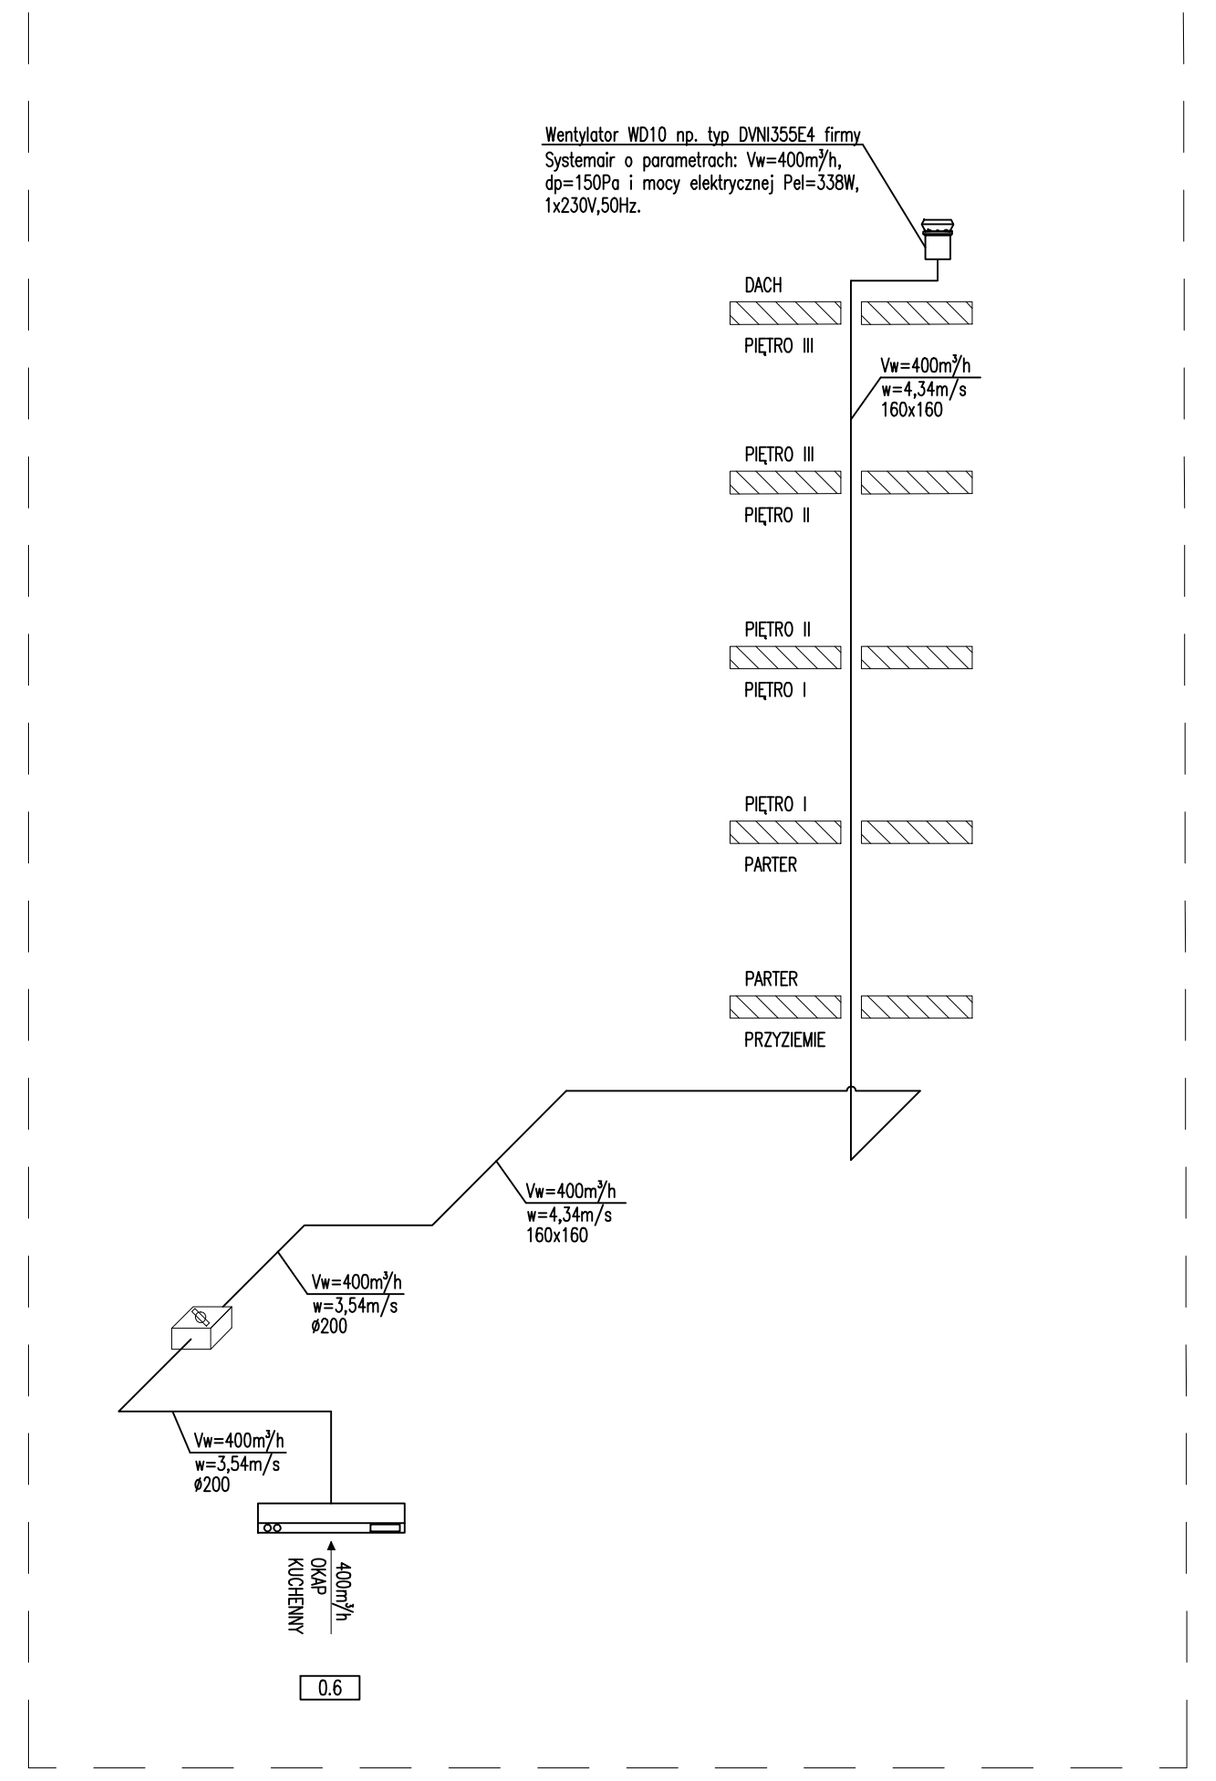

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W02

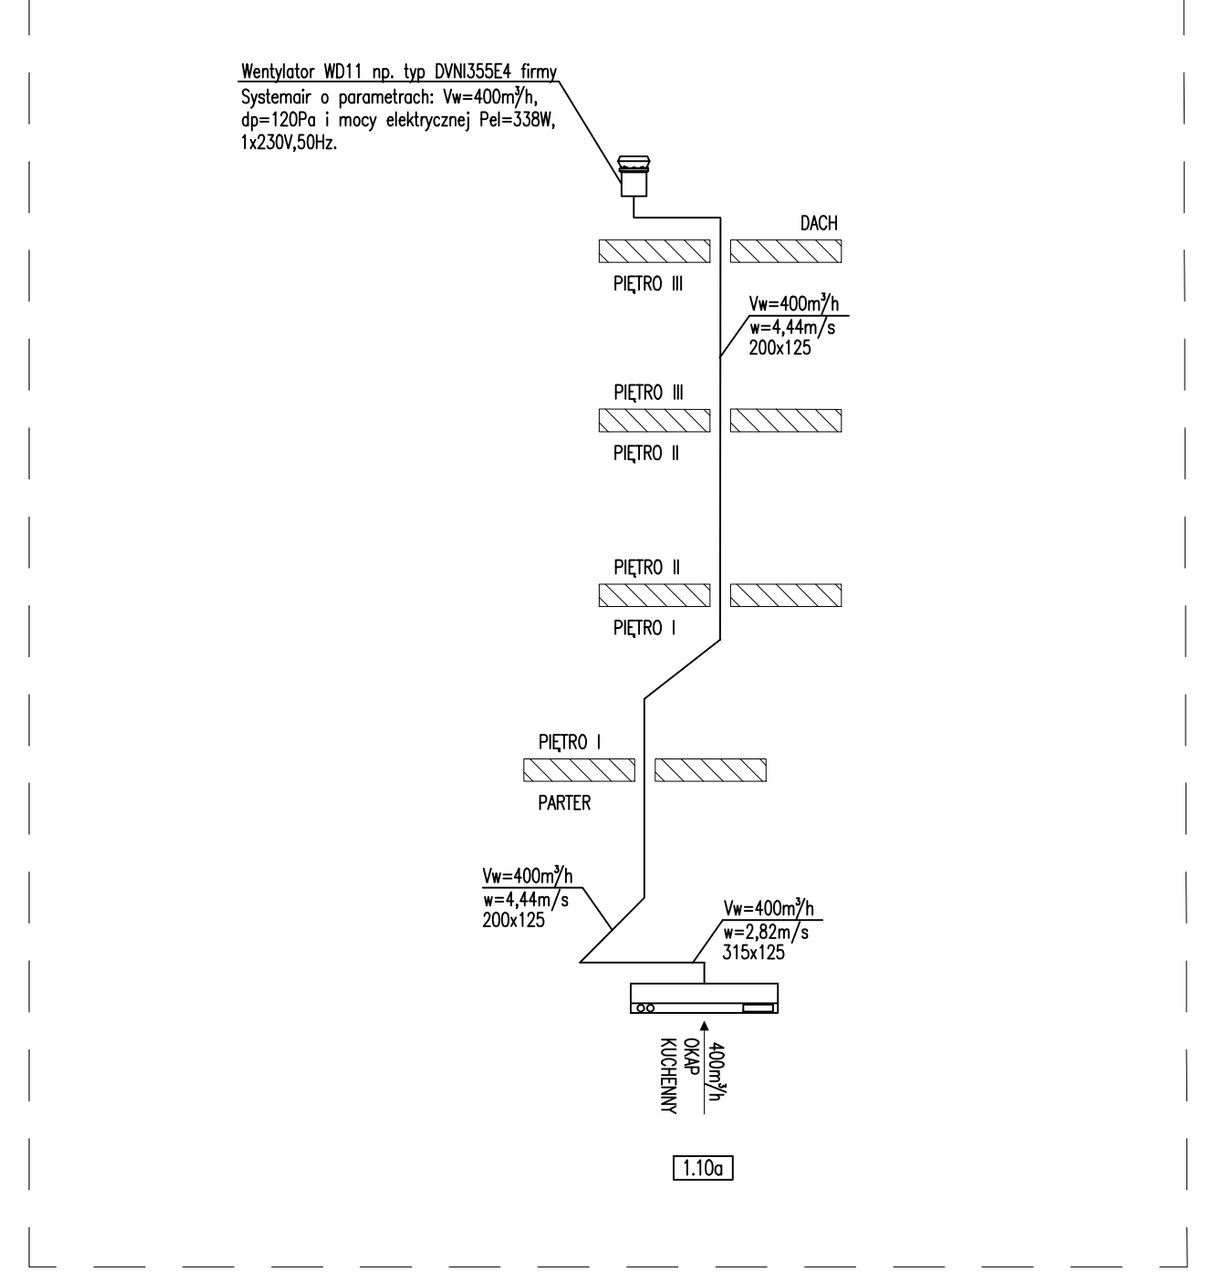

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W8

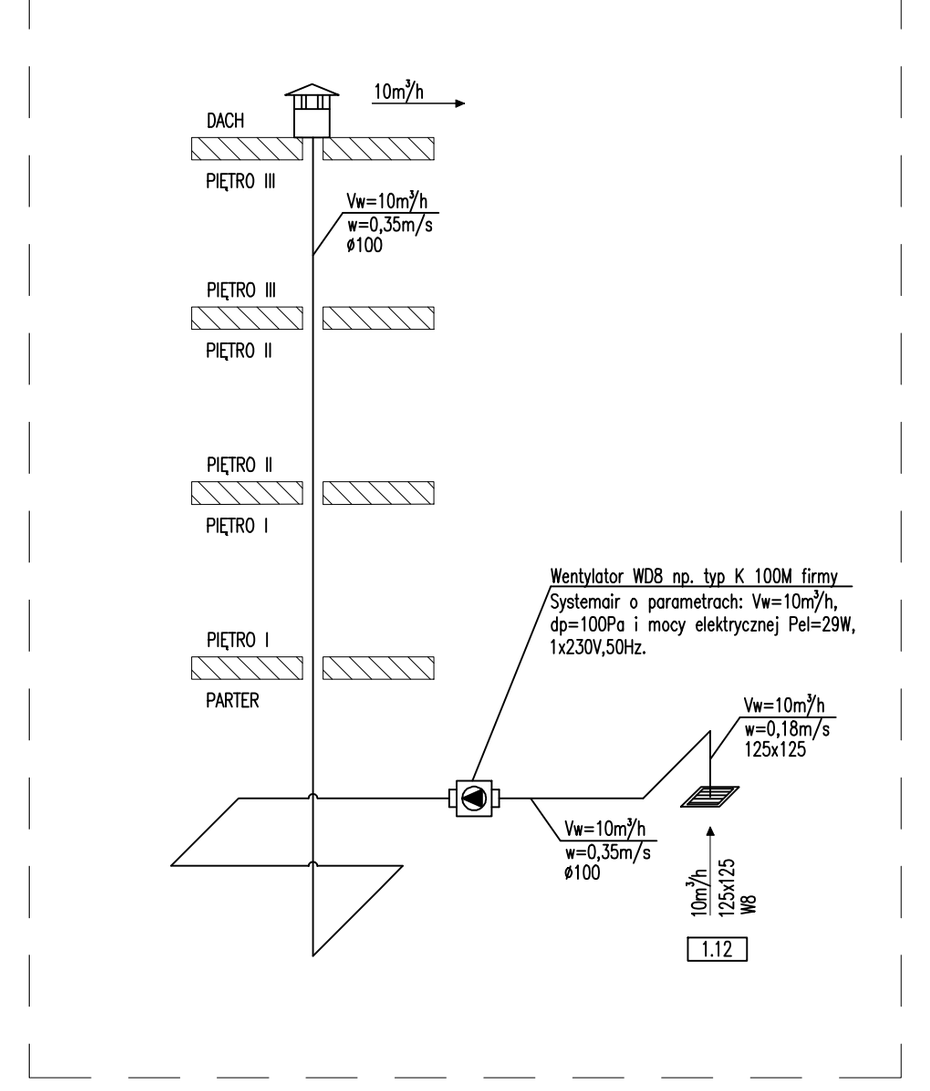

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W7

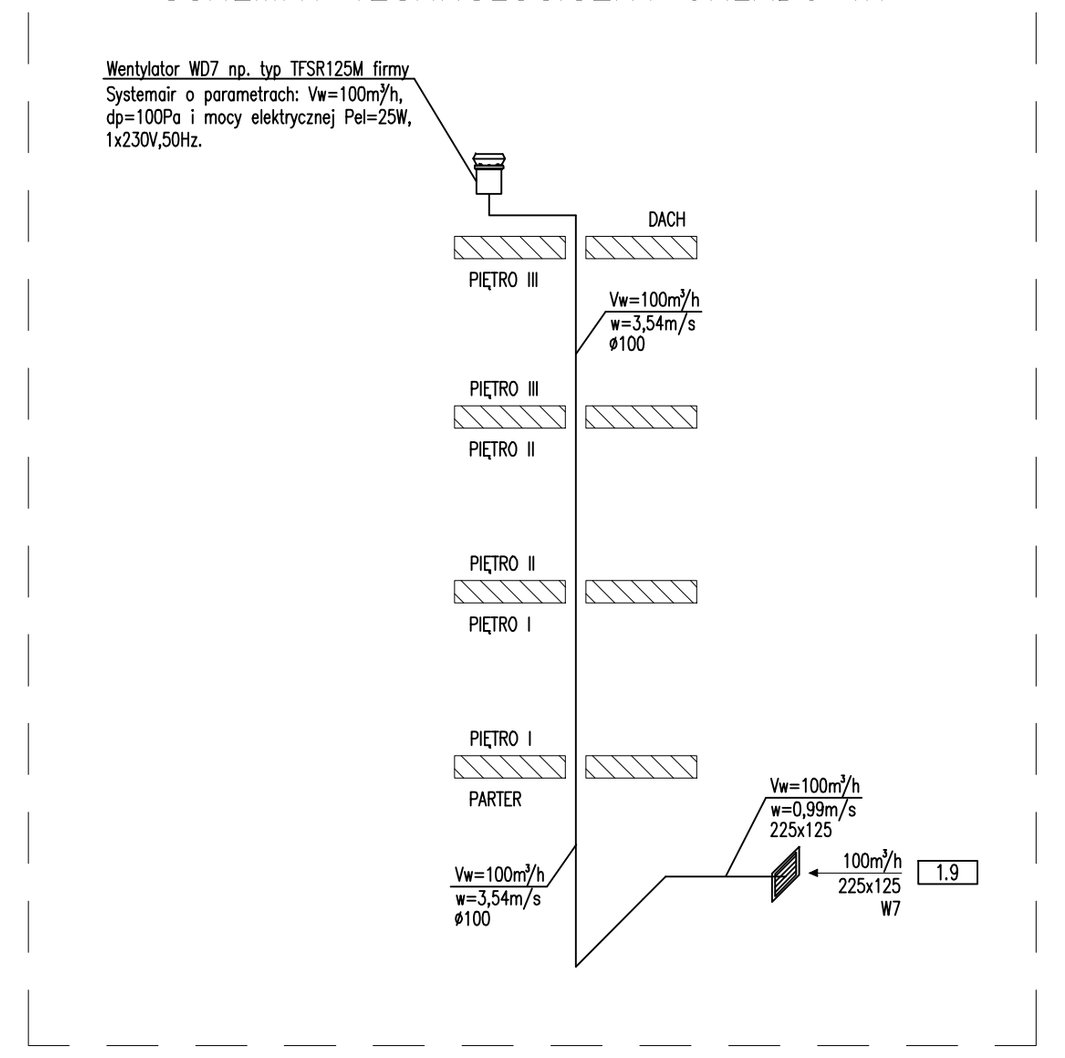

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W4

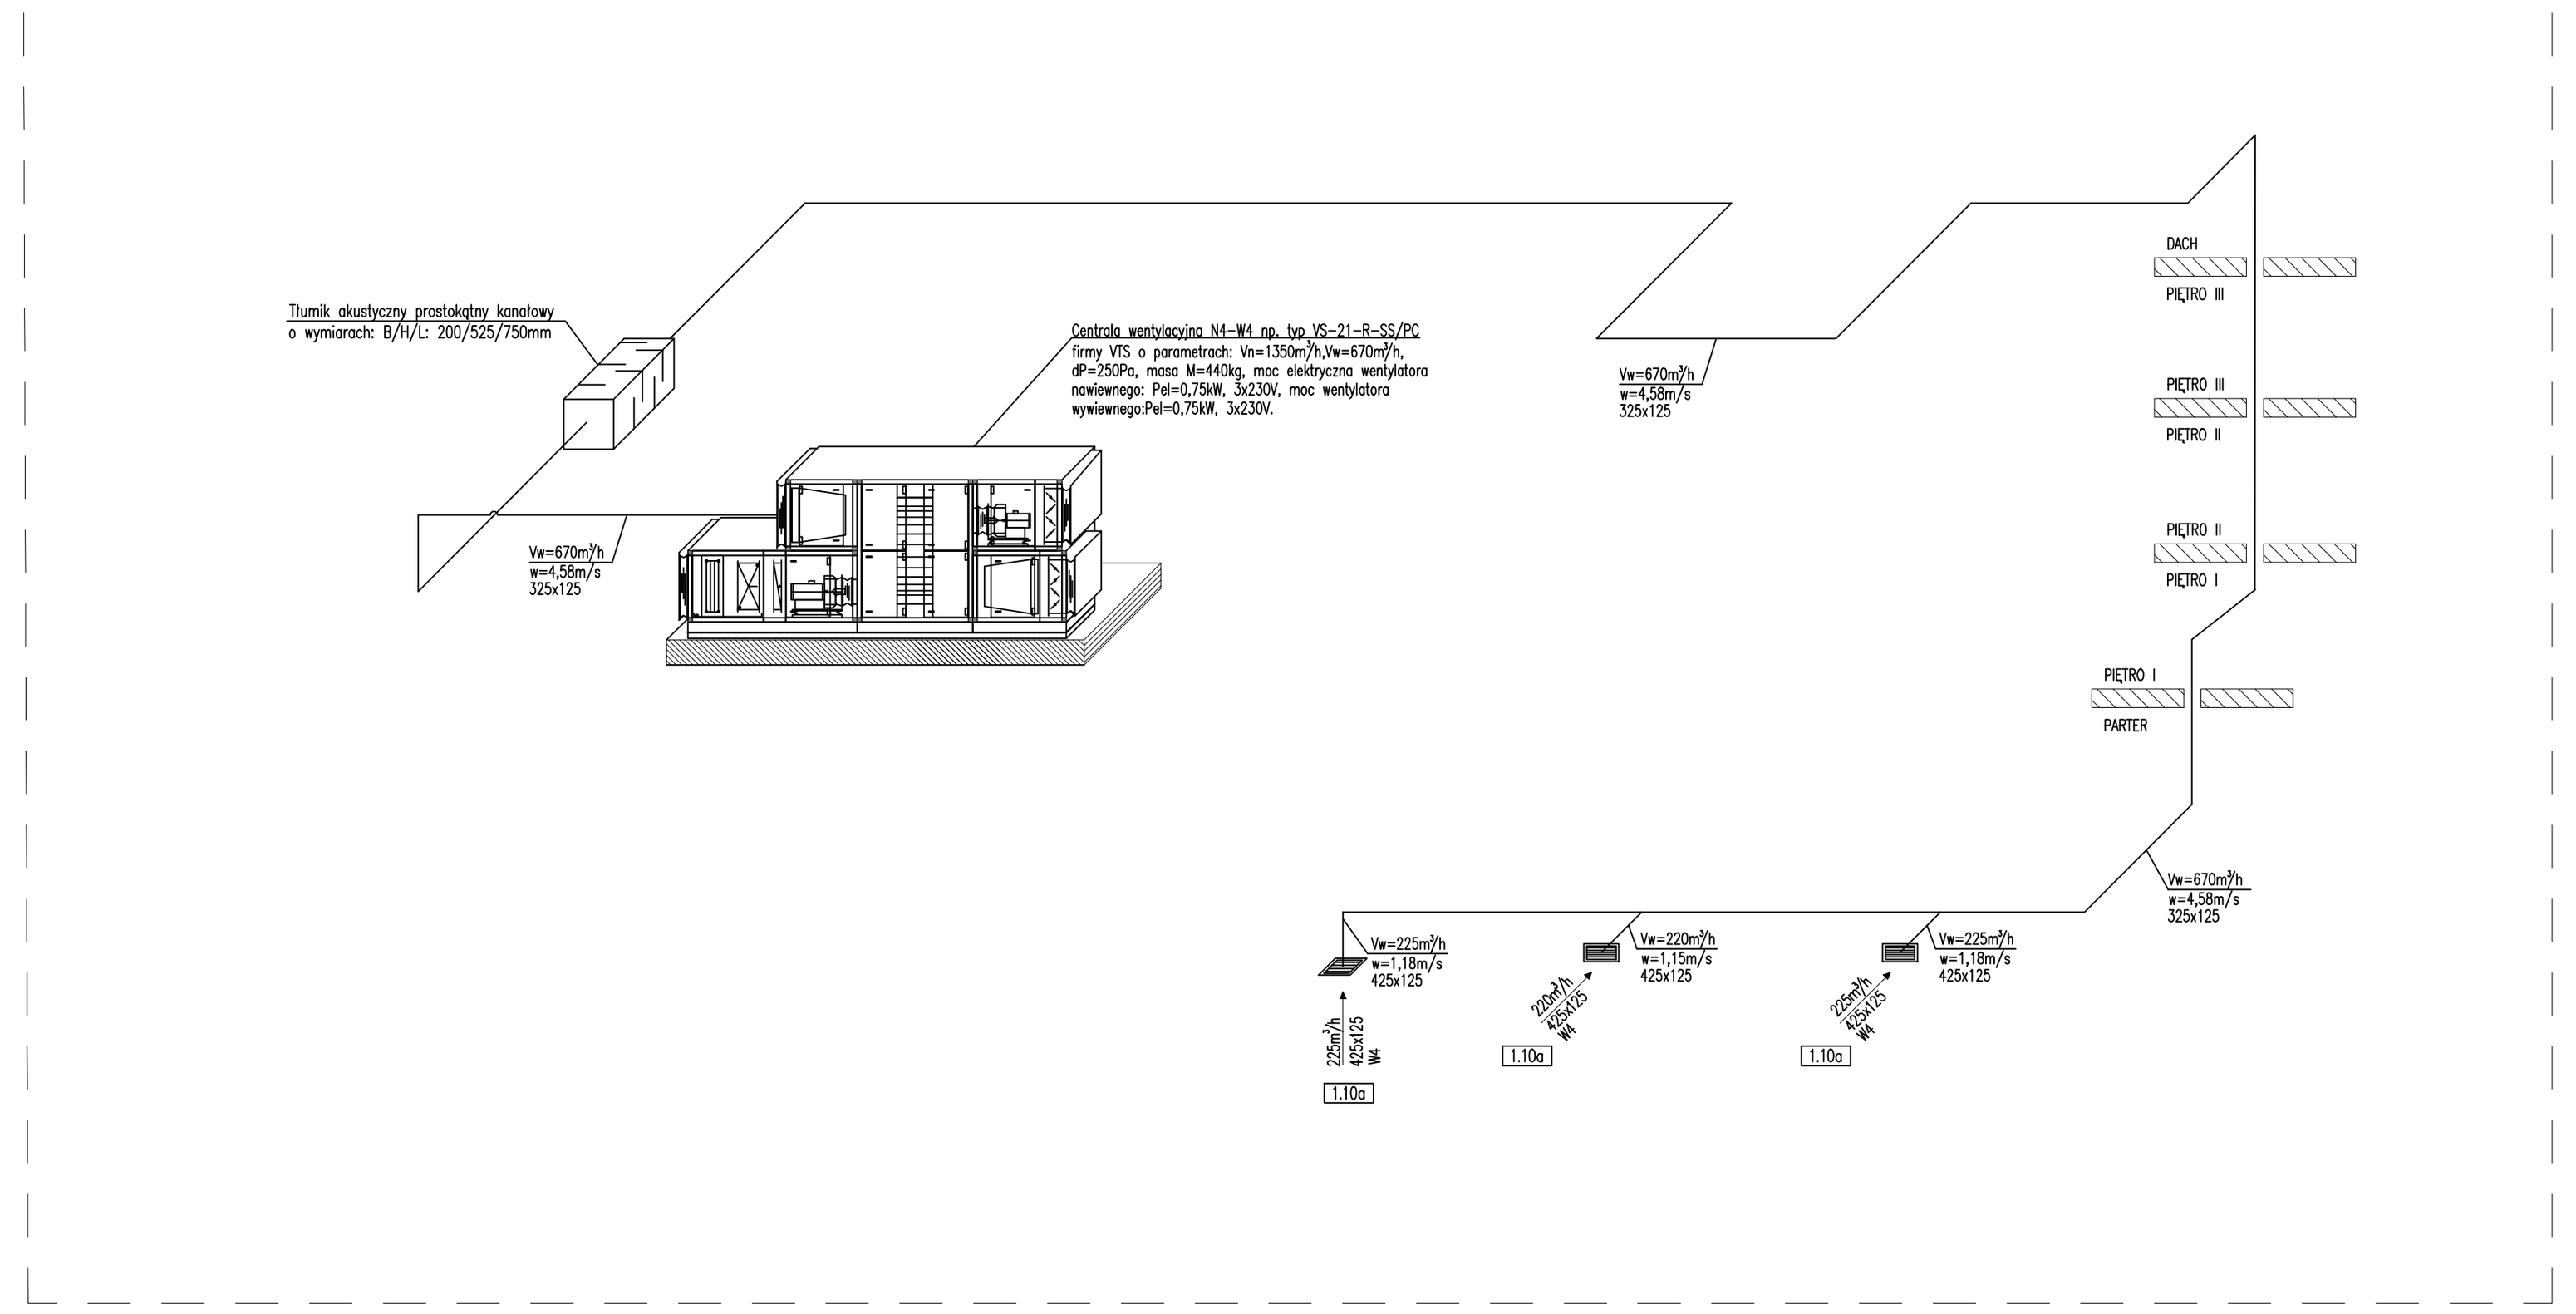

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU N3

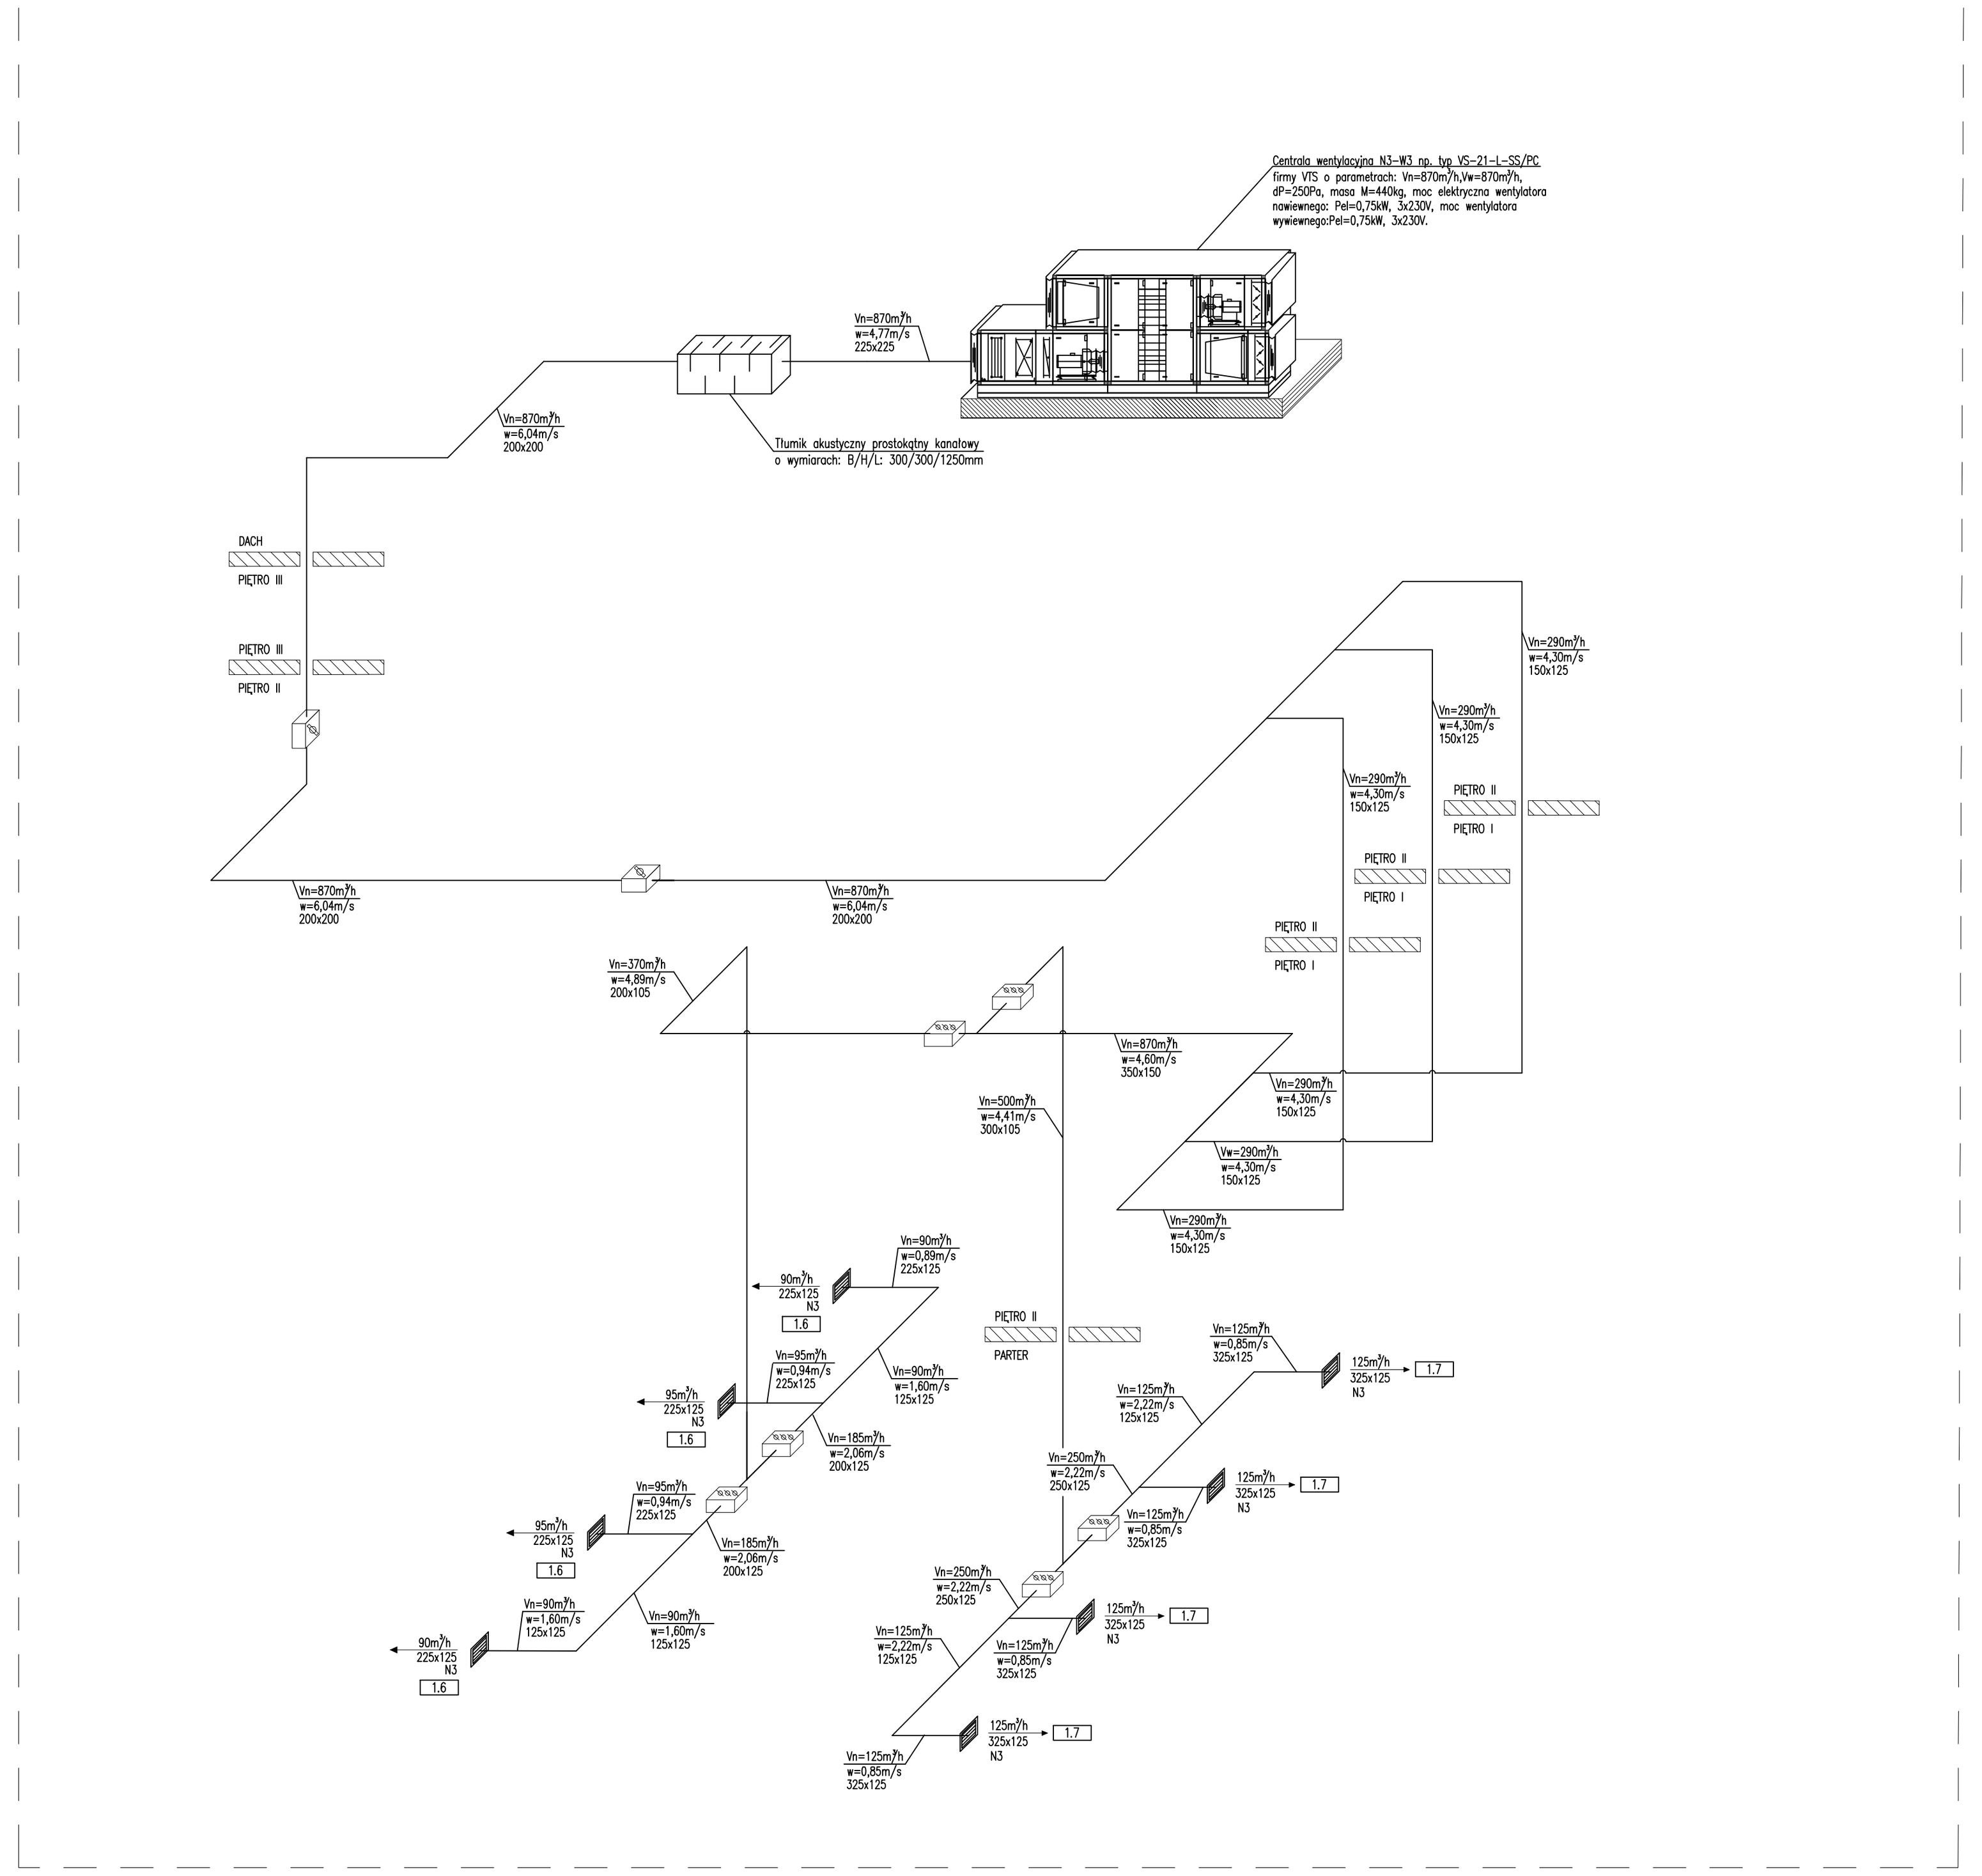

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W5

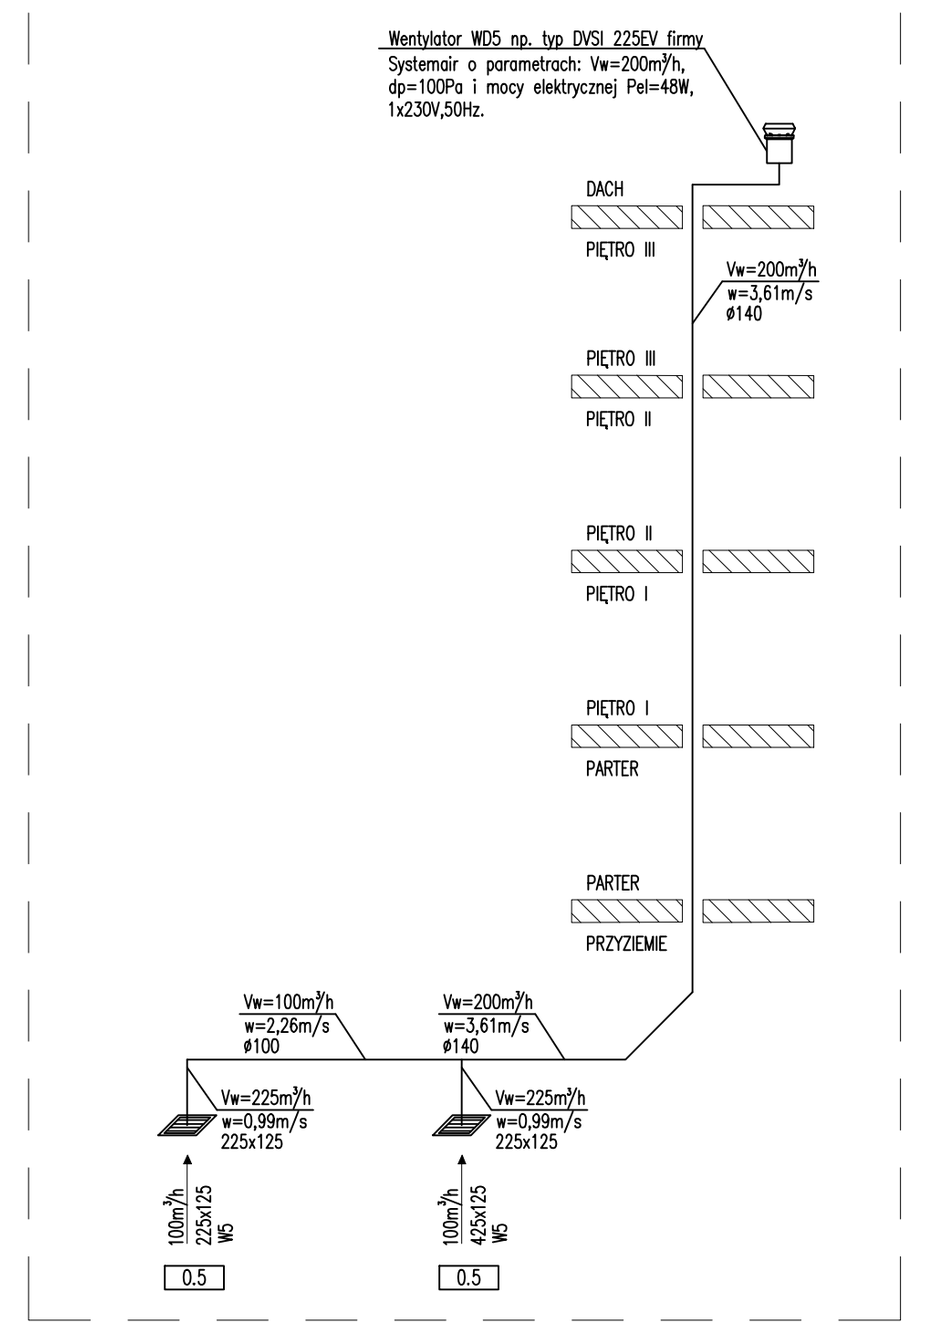

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W6

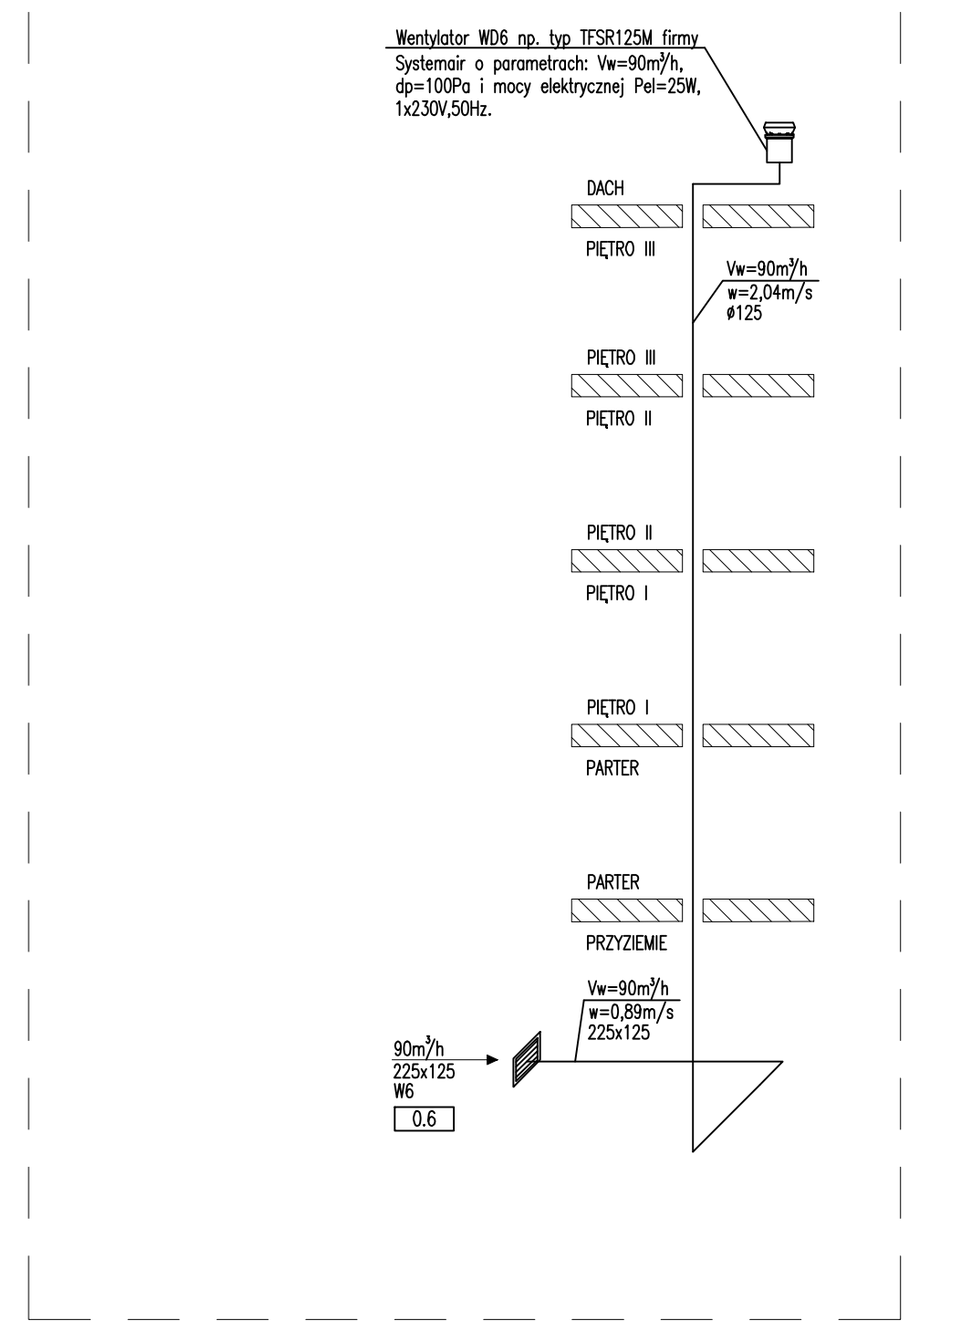

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W9

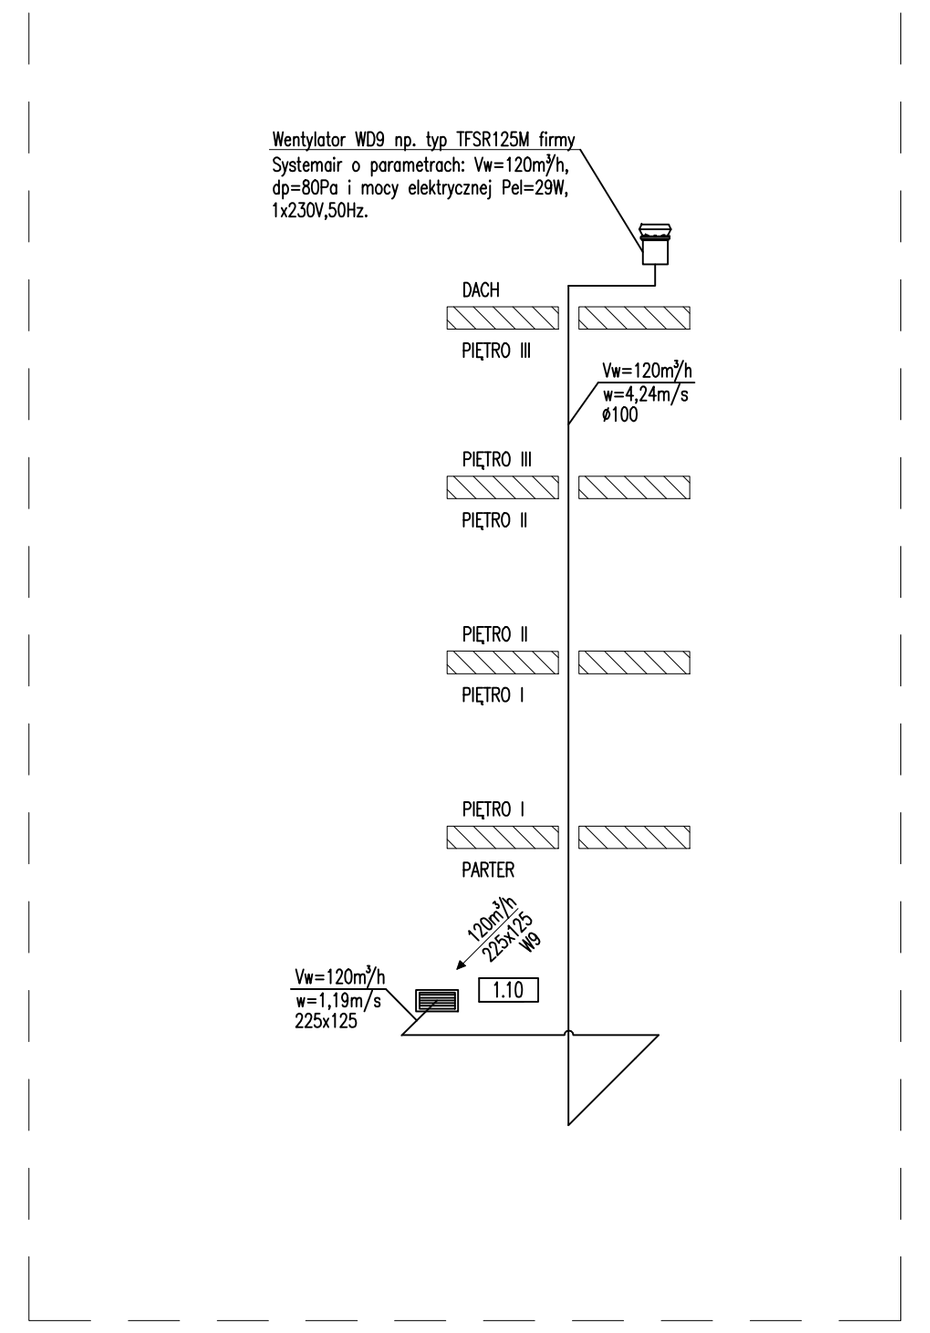

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU N2

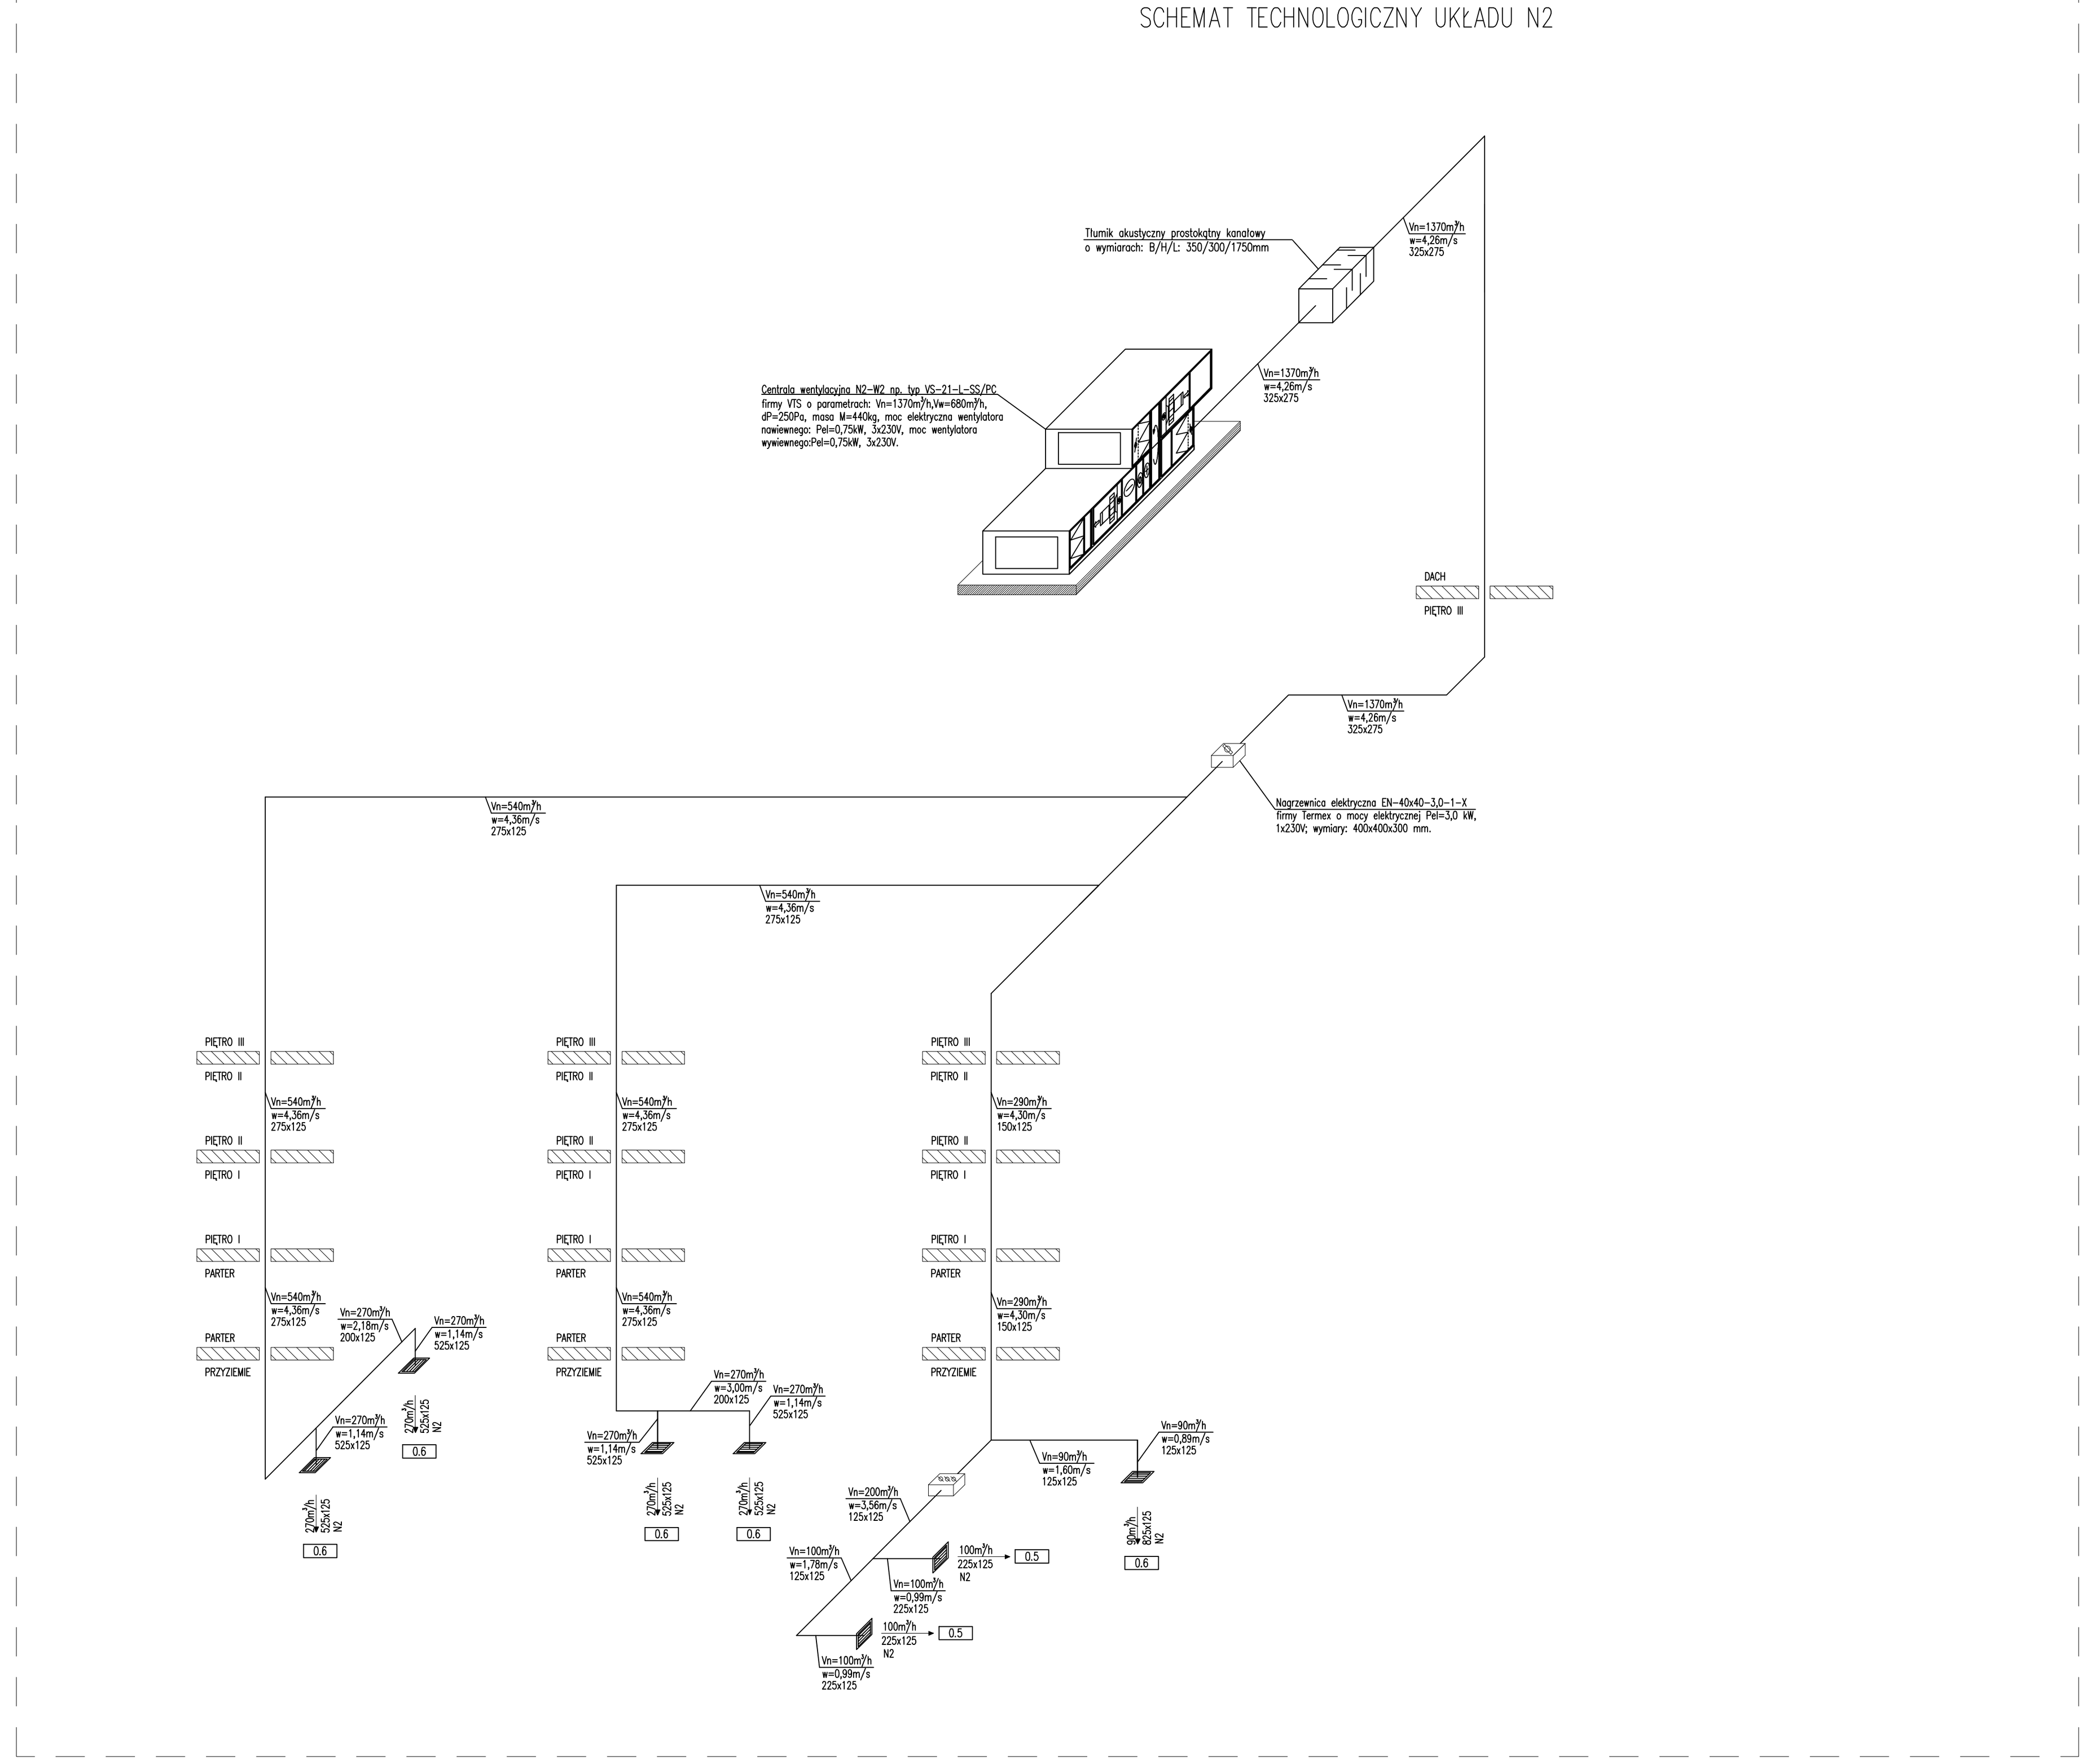

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU N4

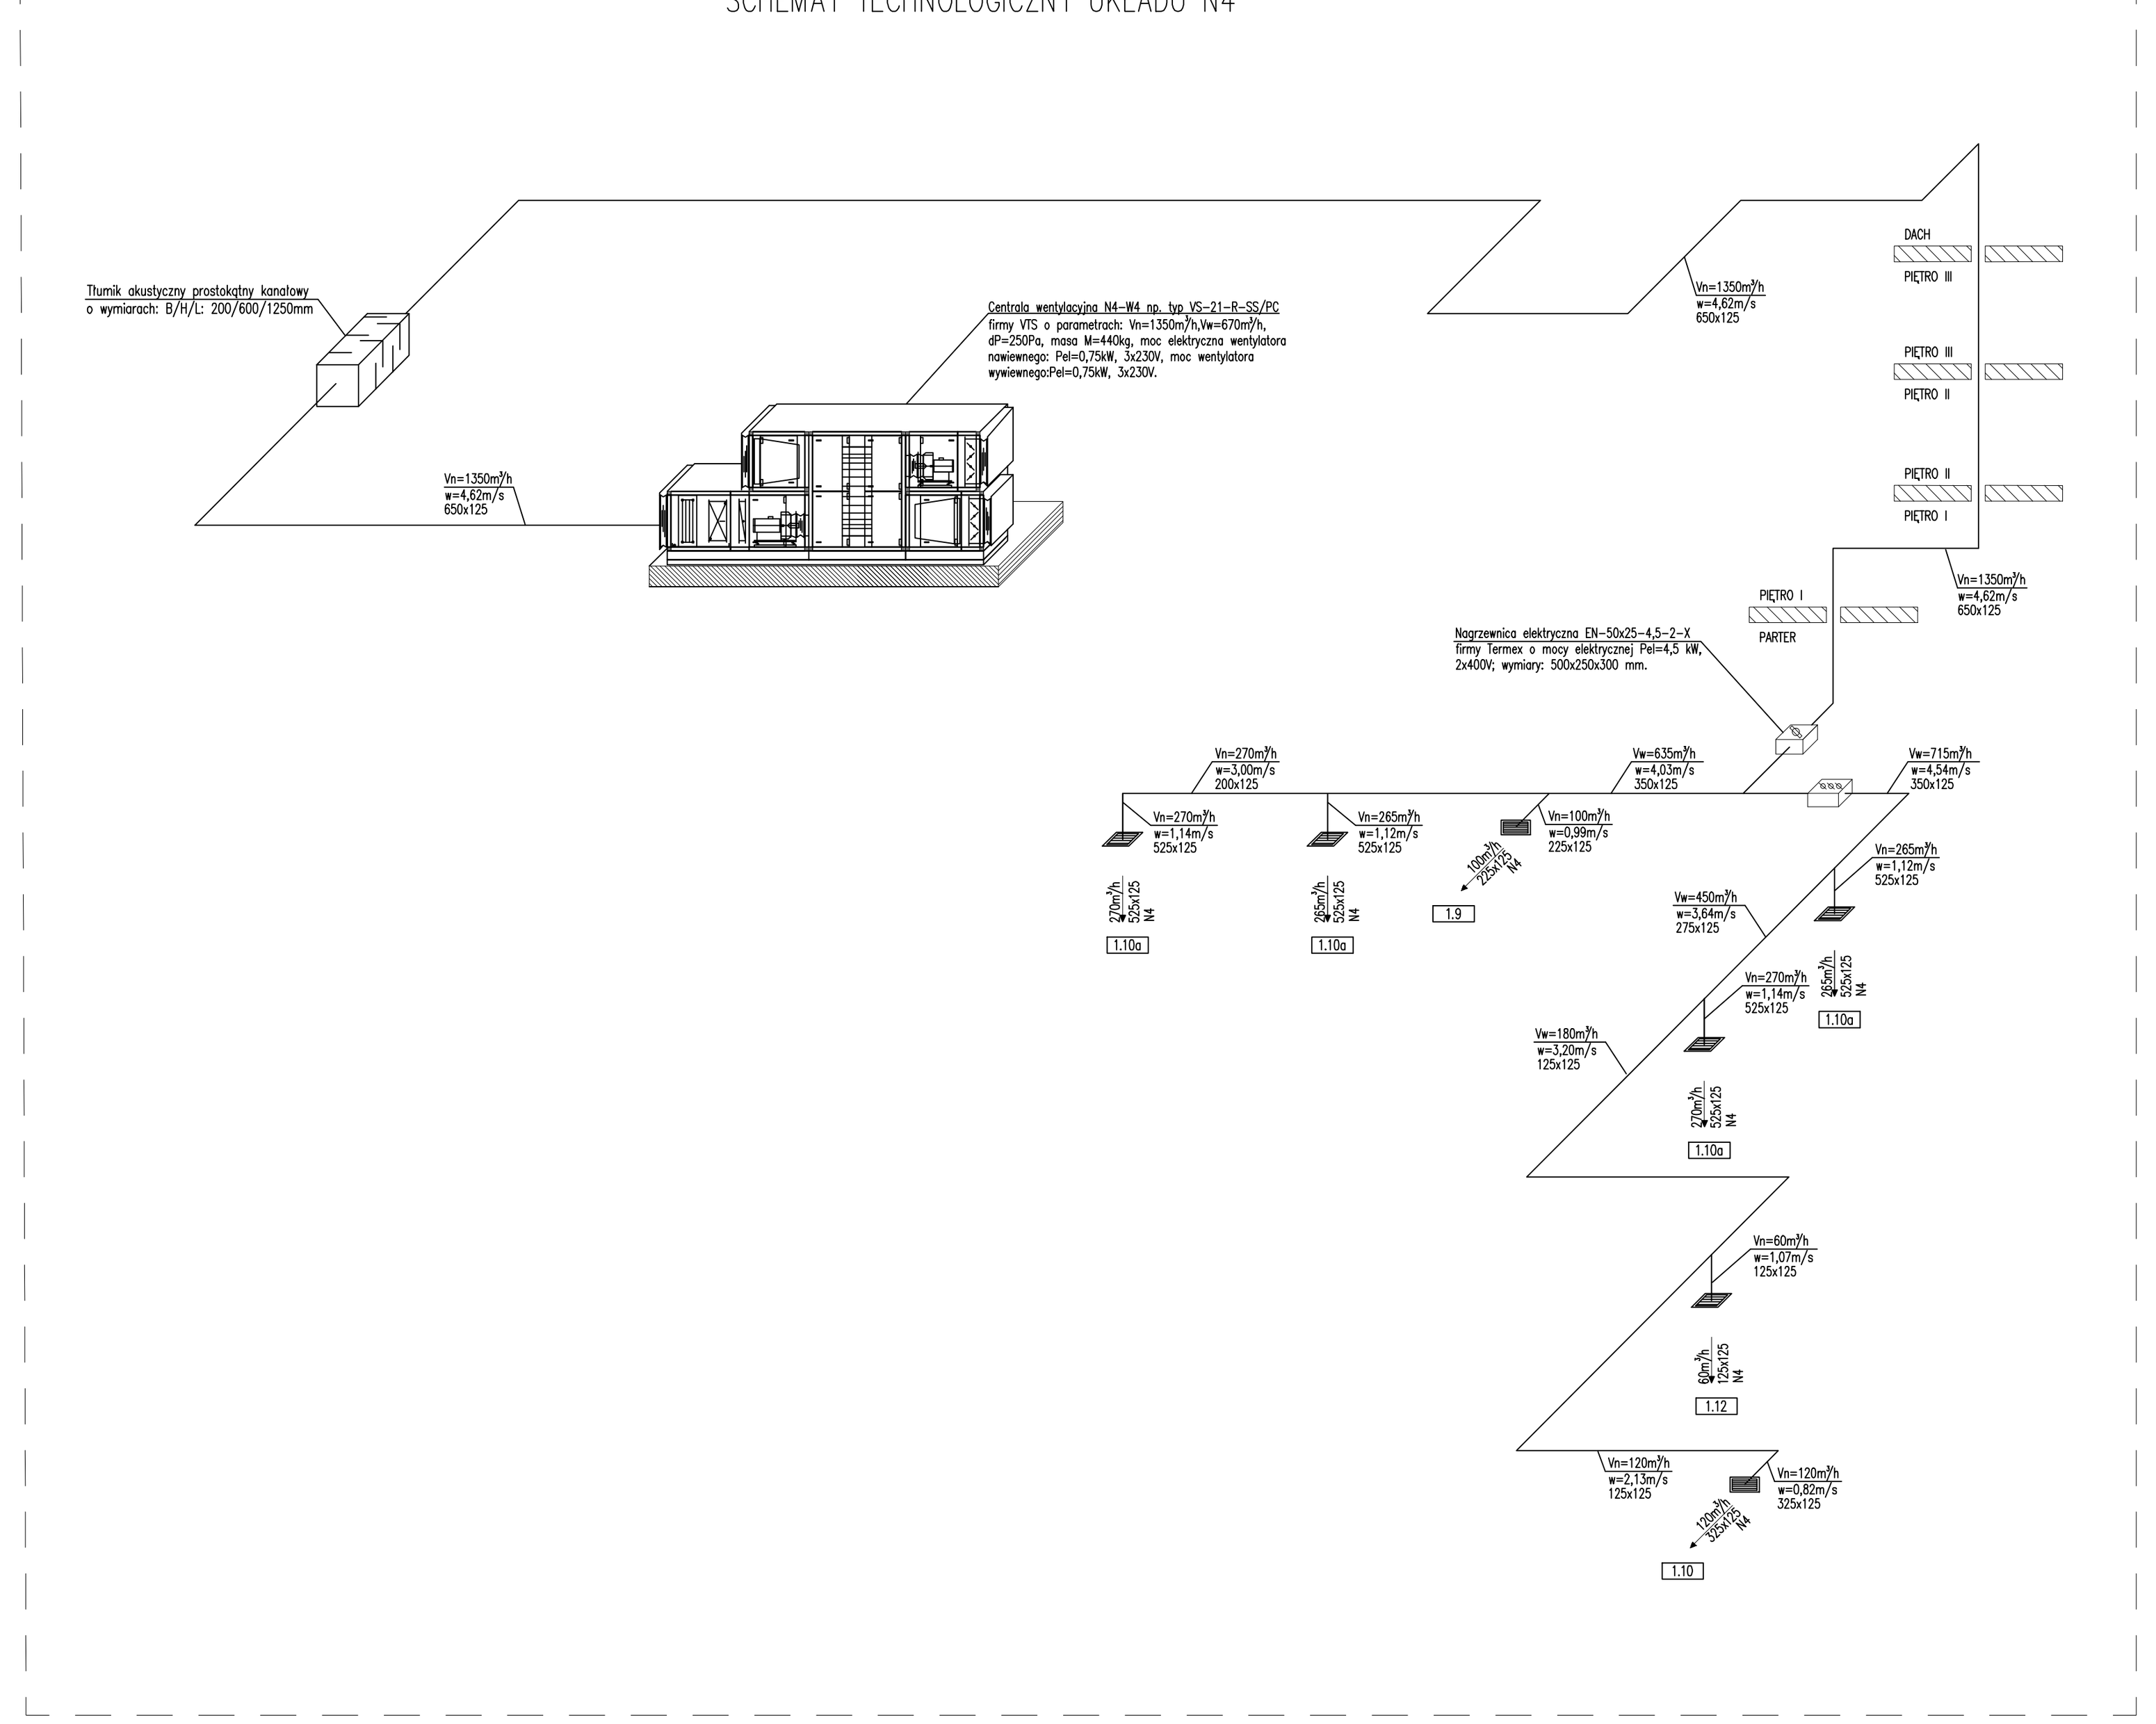

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁADU W3

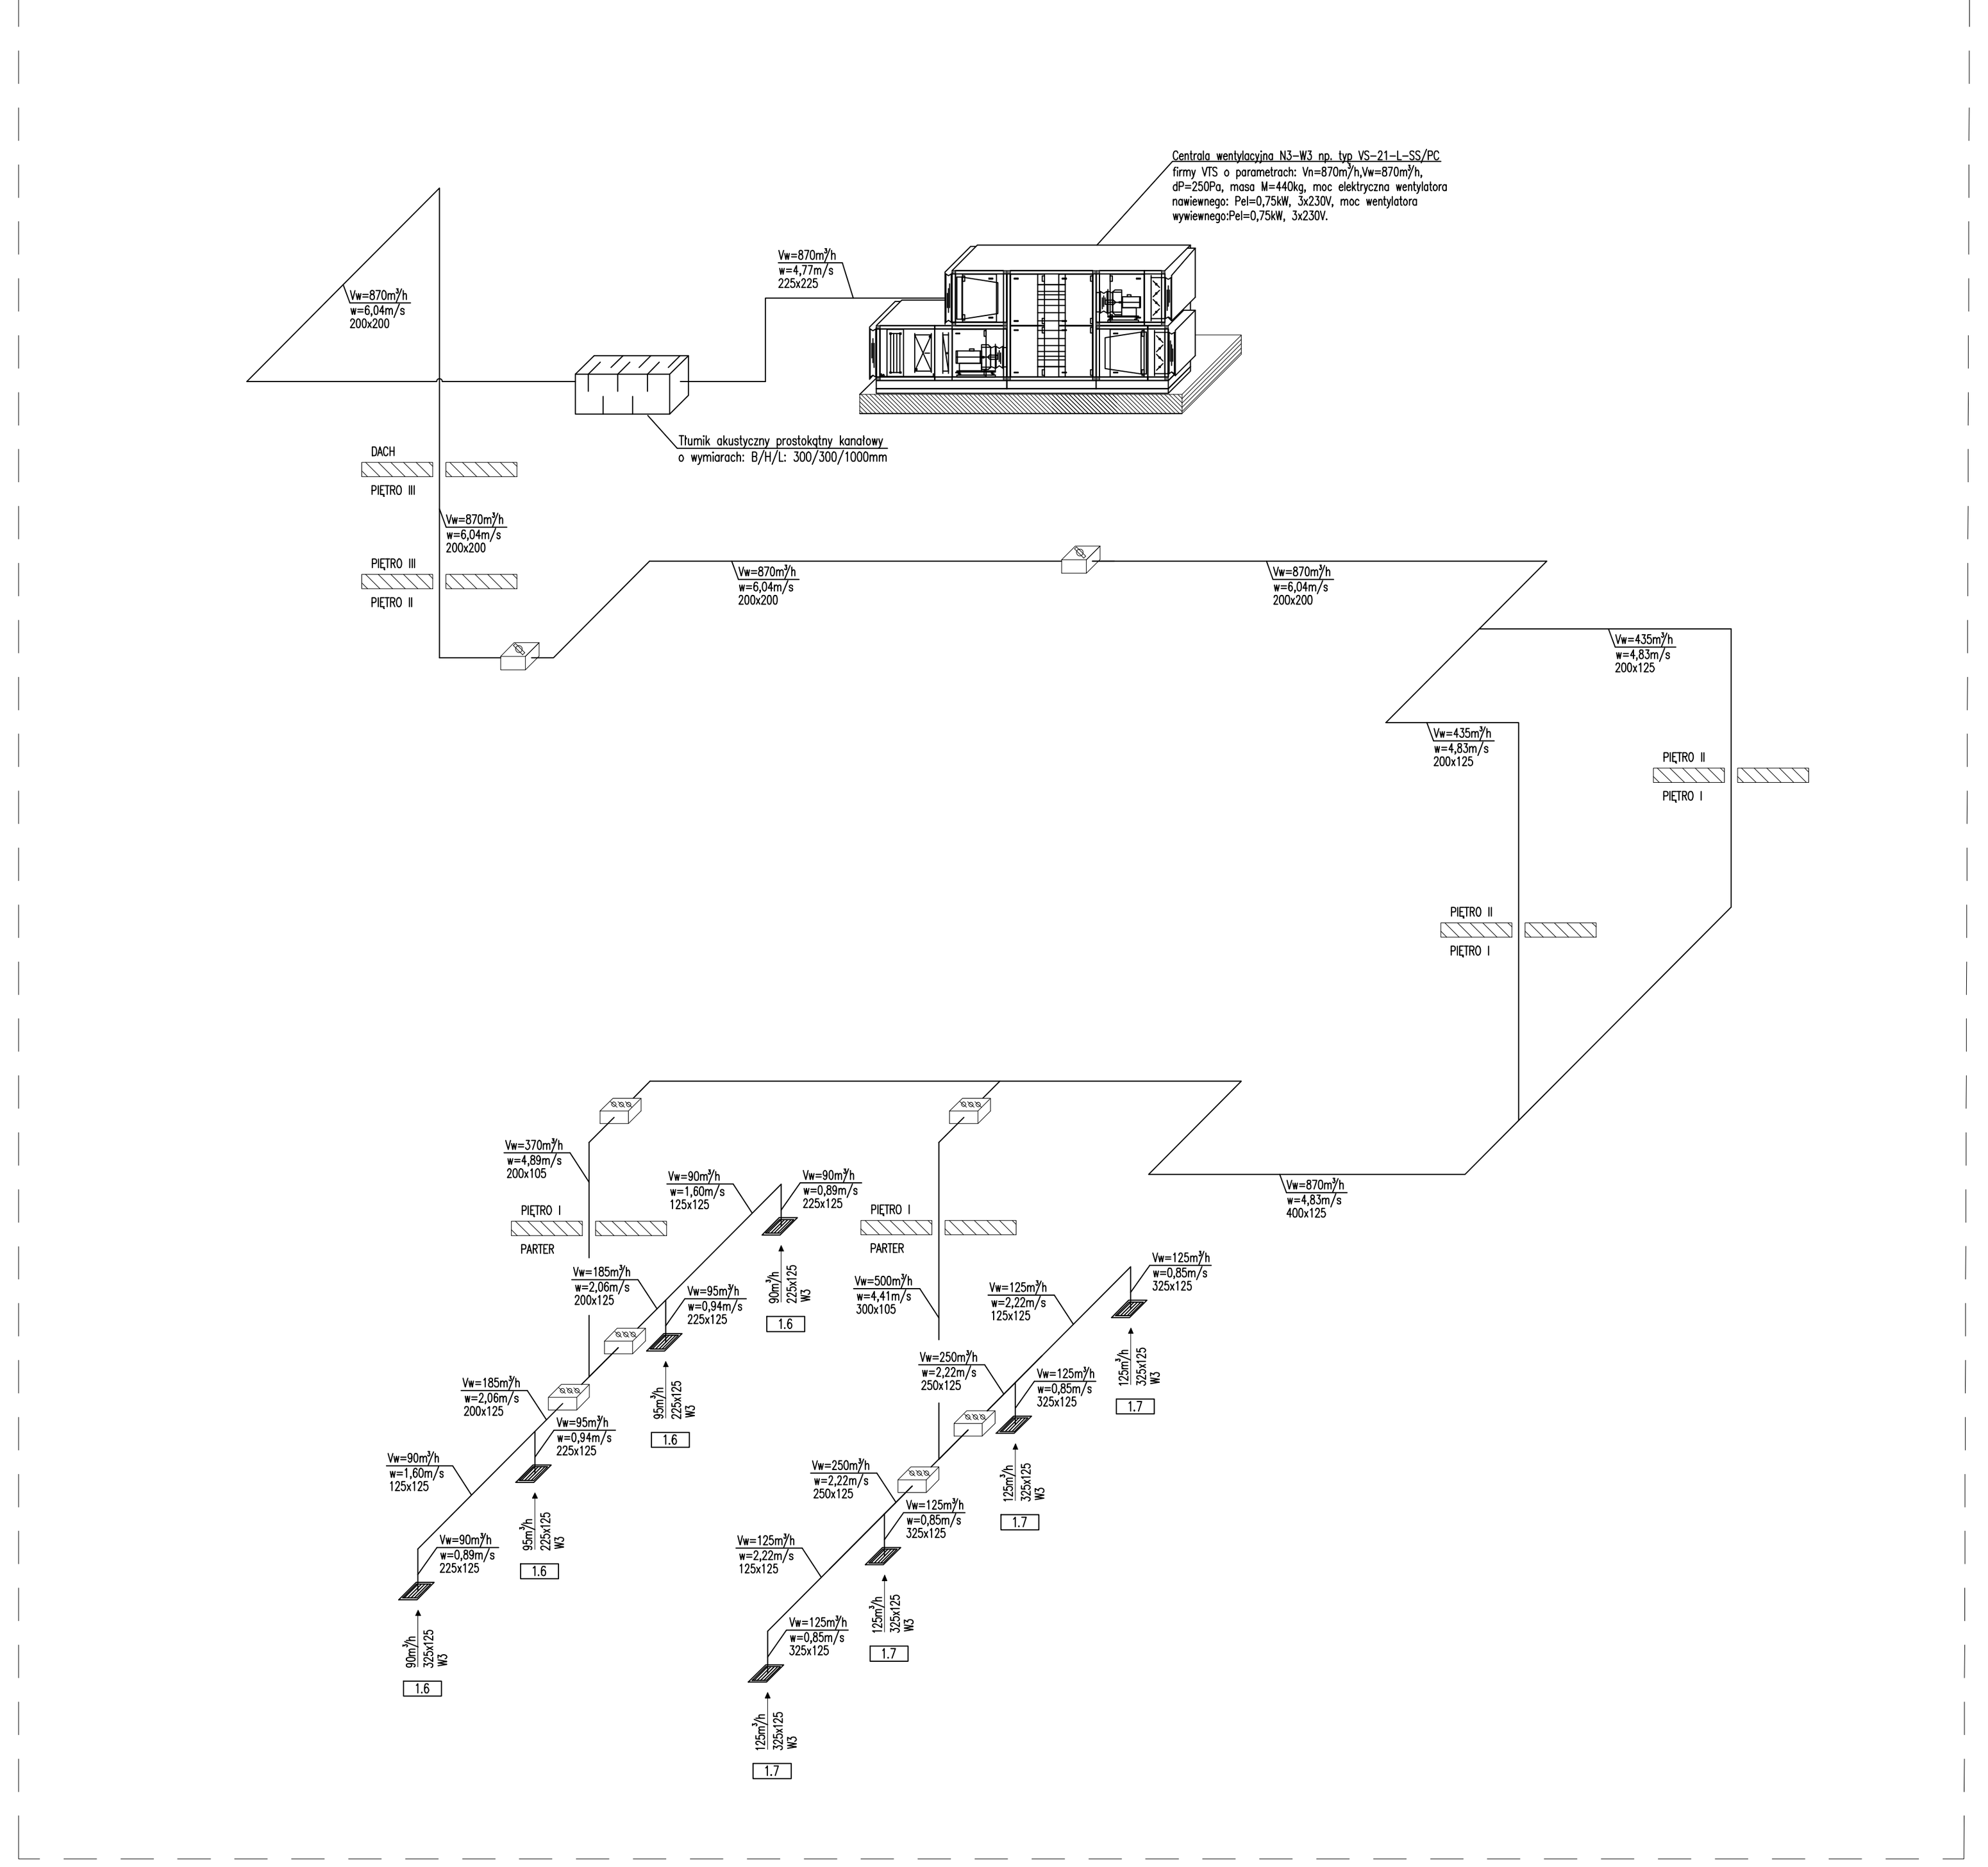

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. instalacją wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz wod-kan.,
2. Lokalizację nawiewników i wywiewników dopasować do siatki stropu podwieszanego,
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi,
4. Klapy przeciwpożarowe odcinające należy montować zgodnie z aprobatami producenta tych klap,
5. Wszystkie przewody wobec, których istnieją wymagania odporności przeciwpożarowej należy zaizolować przeciwpożarowo odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy EI,
6. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić,
7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zainstalować przepustnice regulacyjne,
8. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego,
9. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłącznia nawiewników, wywiewników, zaworów wentylacyjnych nie może przekraczać 2000mm,
10. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWiO Zeszyt 5, COBRTI Instal,
11. Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę postępu prac instalacyjnych. Należy liczyć się z możliwością dopasowania niektórych kształetek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
13. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
14. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- 0.14 — NUMER POMIESZCZENIA
- TŁUMIK AKUSTYCZNY KULISOWY PROSTOKĄTNY
- PRZEPUSTNICA PROSTOKĄTNA WIELOPŁASZCZYZNOWA Z MECHANIZMEM RĘCZNYM
- KLAPA PRZECIWPOŻAROWA PROSTOKĄTNA
- KLAPA PRZECIWPOŻAROWA OKRĄGŁA
- PRZEPUSTNICA SOCZEWKOWA OKRĄGŁA
- 270m3/h 625x225 — KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKĄTNA Z PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ
- WENTYLATOR DACHOWY

SANBUD Maciej Grzegolec
ul. Zagnańska 71A; 25-558 Kielce
tel/fax(0-41)362-32-16
SANBUD
e-mail: biuro@bpsanbud.pl
www.bpsanbud.pl

Tytuł projektu:	Schematy technologiczne instalacji wentylacji mechanicznej.		Nr rysunku:	7
			Skala:	— — —
Stadium:	Branża: SANITARNA	LUTY 2015	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/POOS/11		02.2015
Opracował:	mgr inż. Paulina Ptak			02.2015
Opracował:	mgr inż. Aneta Gładyś			02.2015
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Janus	SWK/0168/POOS/09		02.2015