


# ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY I P.POŻ..

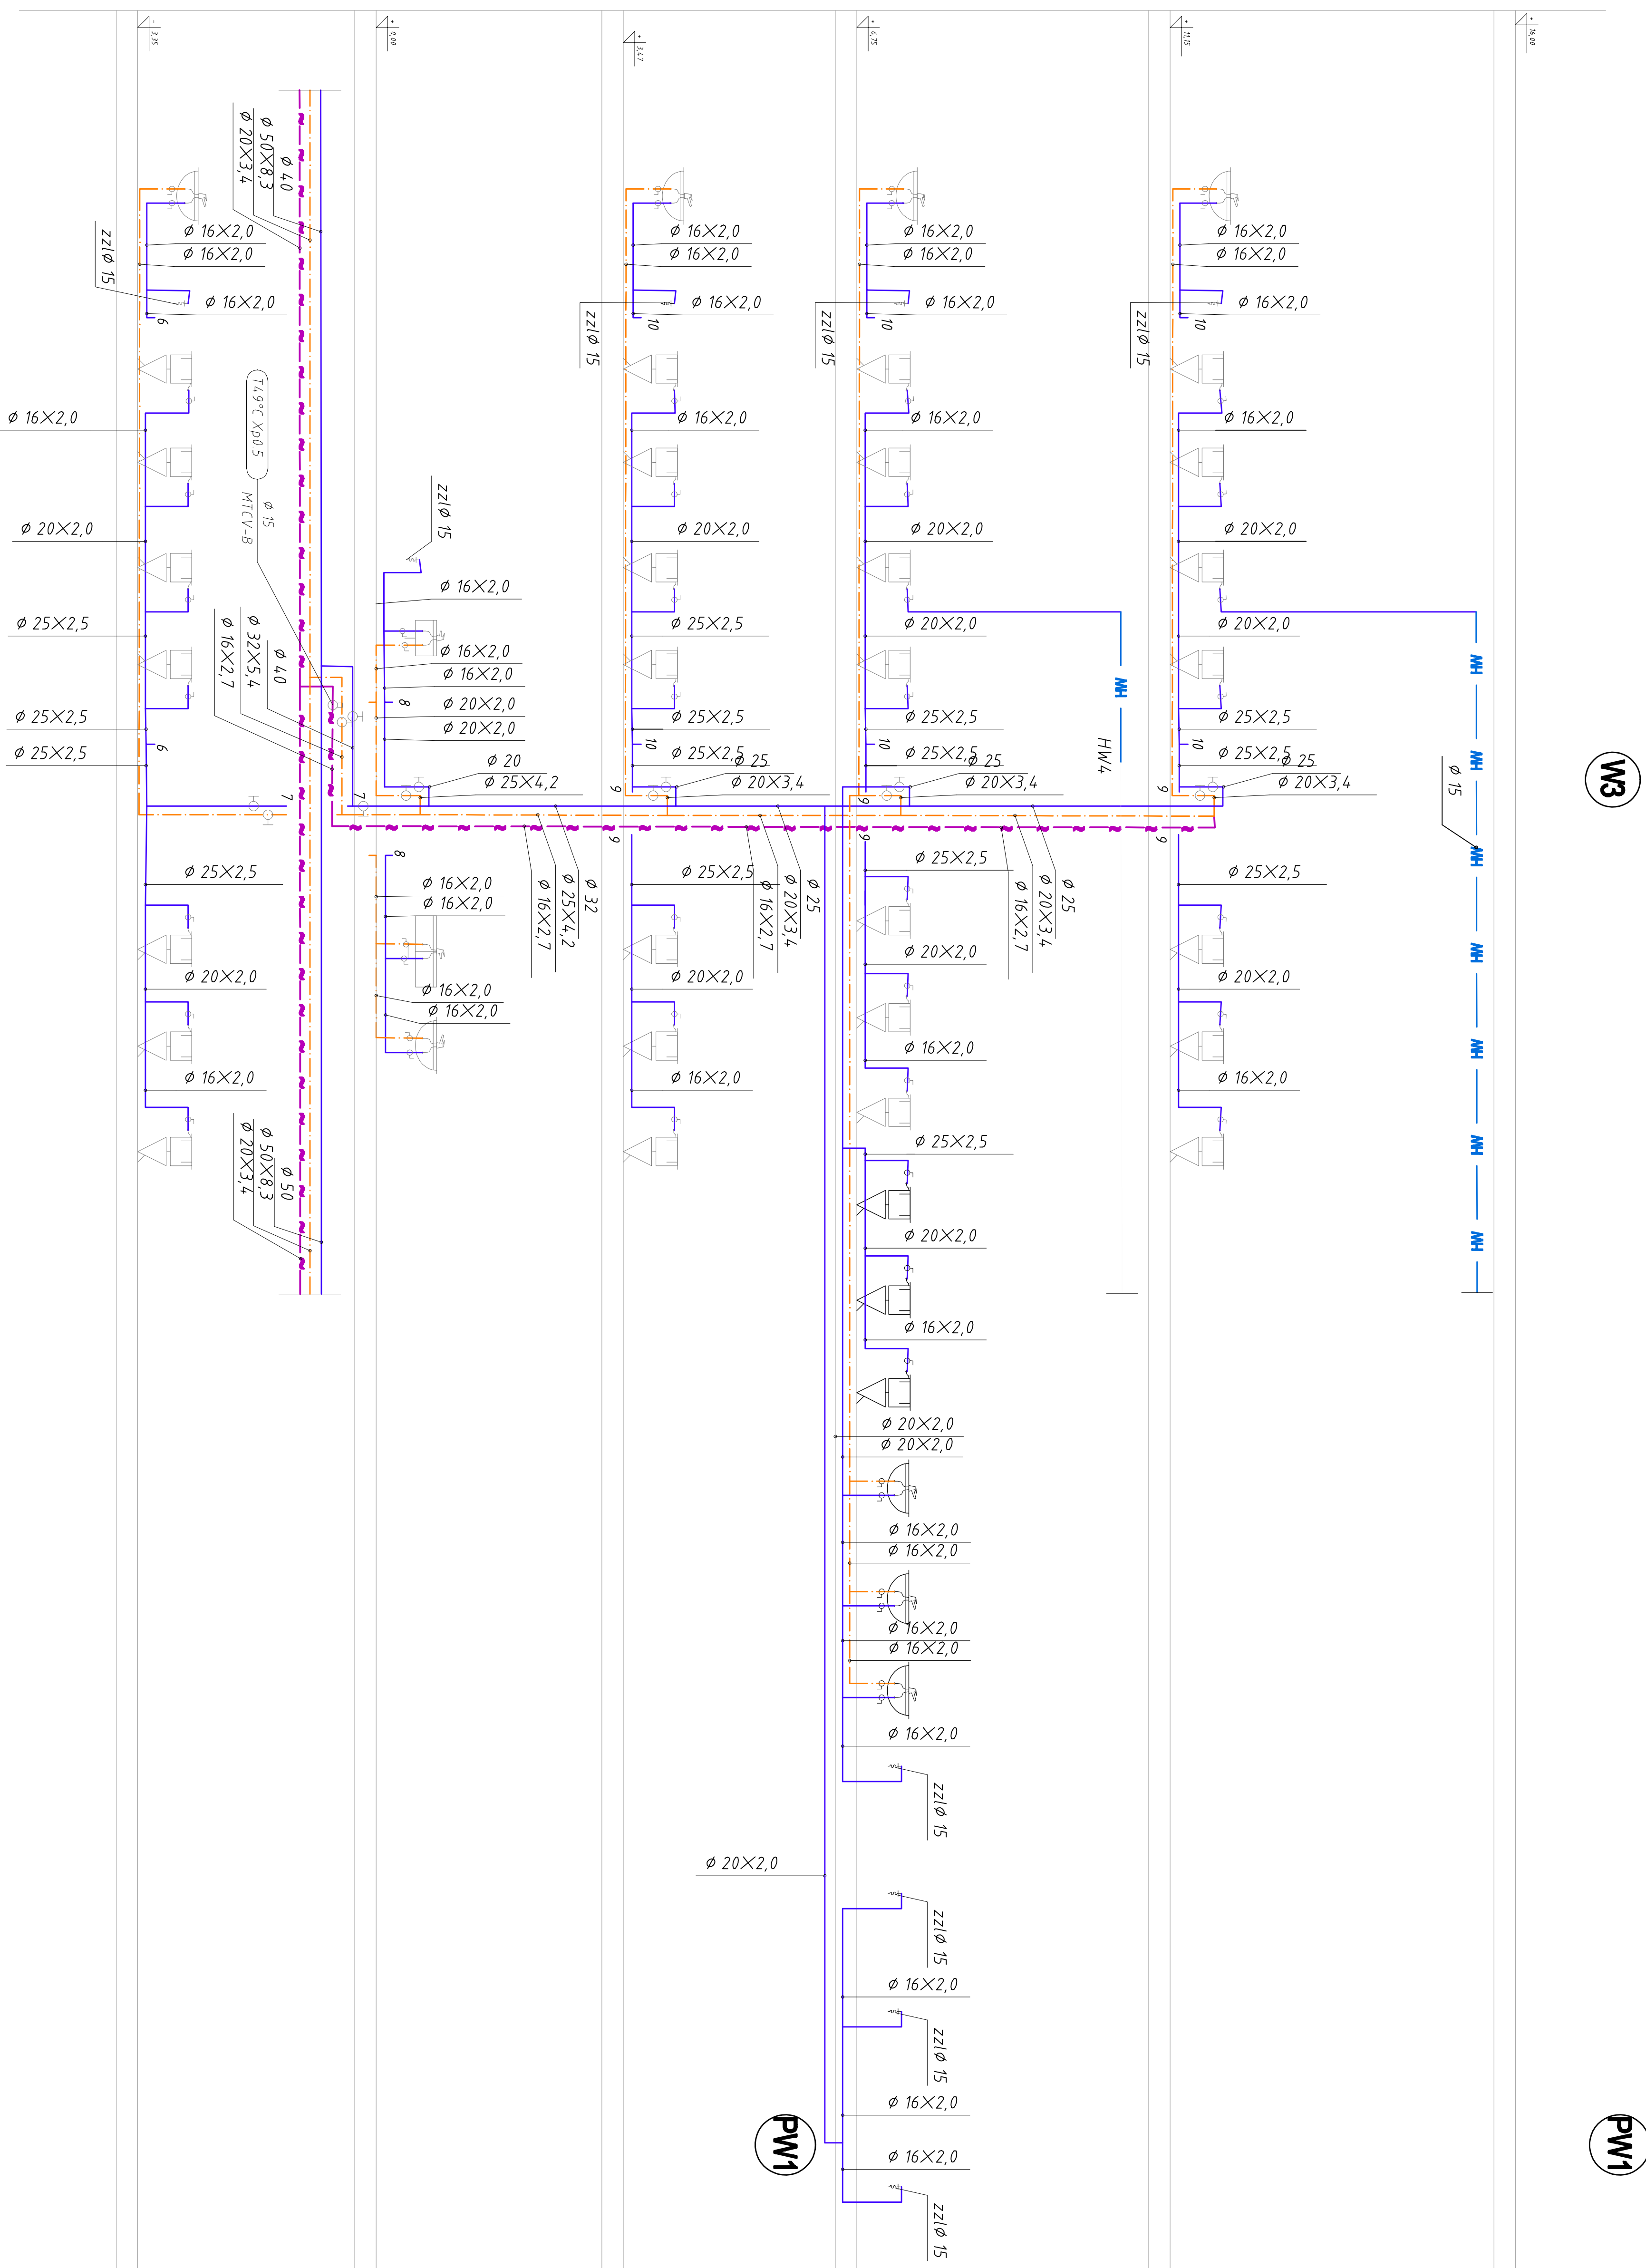

UWAGI:

1. Rysunek należy rozprawić iżnie z rozsydanymi rysunkami instalacji sanitarnych i; cenografice; ogzewanie, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
2. Przedsta przewody oraz przegrody budowlane; należy zabraćże tutejmi ochronnymi o dkie dymienie waznie nie przewidi;
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami nalezje rozprawić bezspednie, na podstawie;
4. W obwodach pionow wentylacyjnych i scianach instalacyjnych wykonac otwory umozliwiajace dostep do wentylatorow i innych pomozni;
5. Pionowy i pion instalacji wody zimnej powozdzone przez pomieszczenie ogrzewane nalezy zadowolwic anhydropoznemo izolacii;
6. do podlozka do obradkow woly gr. 9mm
7. Przewody instalacji wody cieplej nalezy zadowolwic izolacja gr. wg Rozp. Ministra Infrastruktury, 21.02.05.630 z pohn. zm.
8. Jaki nie pomozdzone instalacji, przewody biegajace w sosladowie scianek instalacyjnych lub dlawcowej z gips-kartonu nalezy prowadzic w ich wazprzu.
9. Prowadzenie przewodow na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelnosci opracowania.
10. Nalezy rysunek stanowi integrujace zroszcie projektu budowlanego i nalezy rozprawić go iżnie z osiem technicznymi
11. Wazkie zaprzyle w tate realizacji zomnie rozczadow techniczne i technologiczne nalezy rozprawić konsultowac iżnie zarchiz z autorem niniejszego opracowania.
12. koprowanie lub rozpowszechnianie ciosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest pownie zabronione.
13. Opracowanie dokumentacji projektowa stanowi wlosnosć inwestora i nie moze byc udostepniono osobom tzezm bez jego zozwy.

LEGENDA:

	—	woda zimna
	—	woda ciepła
	—	woda cyrulkacyjno-
	—	woda p.poz.
	—	kanalizacja sanita-
	—	kanalizacja sanitarna
	—	drenaz odwodnieniowy
	—	piony kanalizacyjne
	—	piony wylotowe
	—	piony hydrotekne



-  - umywalka/miska zakresiem opracowania
-  - umywalka/miska zakresiem opracowania

<p><b>STANISŁAW MOCIEL</b> Grzegorzec</p> <p>ul. Zgodziska 71K, 25-585 Kołacie</p> <p>tel./e-mail: 01-892-32-16</p>		<p><b>STANISŁAW MOCIEL</b></p> <p>ul. Zgodziska 71K, 25-585 Kołacie</p> <p>tel./e-mail: 01-892-32-16</p>	
<p><b>Wykazanie instalacji wady:</b> p.poz.</p>		<p>Wzrost: 1,50</p> <p>Waga: 5</p>	
<p><b>Instalacje:</b> <u>Przebieg choroby</u></p> <p>Przebieg choroby: mgr inż. Maciej Grzegorzec</p> <p>Opis choroby: mgr inż. Andrzej Góral</p> <p>Opis choroby: mgr inż. Michał Janiak</p>	<p><b>Instalacje:</b> <u>Przebieg choroby</u></p> <p>Przebieg choroby: <b>SAWITANNA</b></p> <p>Opis choroby: <b>SAWITANNA</b></p> <p>Opis choroby: <b>SAWITANNA</b></p>	<p><b>Instalacje:</b> <u>Przebieg choroby</u></p> <p>Przebieg choroby: <b>SAWITANNA</b></p> <p>Opis choroby: <b>SAWITANNA</b></p> <p>Opis choroby: <b>SAWITANNA</b></p>	<p><b>Instalacje:</b> <u>Przebieg choroby</u></p> <p>Przebieg choroby: <b>SAWITANNA</b></p> <p>Opis choroby: <b>SAWITANNA</b></p> <p>Opis choroby: <b>SAWITANNA</b></p>